

KRAFTMANN



Адсорбирующий осушитель сжатого воздуха

ADN 1800 - 9100



Табличка заводских характеристик	4
Гарантийные обязательства	5
1 Правила безопасности	6
1.1 Описание символов используемых в инструкции	6
1.2 Предупреждения	7
1.3 Правила использования осушителя	7
1.4 Инструкции по эксплуатации оборудования, работающего под давлением в соответствии с нормами PED 97/23/CE	7
2 Установка	8
2.1 Транспортировка	8
2.2 Место установки	8
2.3 Схема монтажа	9
2.4 Поправочные коэффициенты	10
2.5 Подсоединения к линии сжатого воздуха	11
2.6 Схема подсоединения к электрооборудованию	11
2.7 Слив конденсата фильтра на входе	11
3 Включение	12
3.1 Подготовка к включению	12
3.2 Первый запуск	12
3.3 Включение и выключение	13
4 Технические параметры	14
4.1 Технические характеристики осушителей серии ADN 1800-3750	14
4.2 Технические характеристики осушителей серии ADN 4860-9100	15
5 Техническое описание	16
5.1 Панель контроллера	16
5.2 Описание работы	16
5.3 Диаграмма потоков	16
5.4 Принцип работы	17
5.5 Контроллер DDC15	18
5.5.1 Синоптическая панель	18
5.5.2 Программирование (Уставки) % загрузки	22
5.5.2.1 Расчет % загрузки	22
5.5.3 Конфигурация работы	23
5.5.3.1 Переключатель питания (U2)	23
5.5.3.2 Переключатели DIP	24
5.5.4 Циклы работы	25
5.5.4.1 FIX	25
5.5.4.2 DPD	26
5.5.4.3 FIX - 2ая загрузка	27

5.5.4.4	Test	28
5.5.5	Техническое обслуживание	28
5.5.6	Предохранители	29
5.5.7	Коммуникационные линии	29
5.6	Датчик точки росы (опция)	28
5.6.1	Аналоговый сигнал PDP	29
5.7	Реле давления «Сигнал тревоги смены колонн» (опция)	30
5.7.1	Калибровка	30
6	Техобслуживание, поиск неисправностей, запчасти и демонтаж	31
6.1	Контроль и техобслуживание	31
6.2	Неисправности и способы их устранения	32
6.3	Рекомендуемые запчасти	34
6.4	Демонтаж осушителя	35
7	Габариты. Чертежи. Электросхемы	35
7.1	Габаритные размеры оборудования	36
7.1.1	Размеры осушителя ADN 1800	36
7.1.2	Размеры осушителя ADN 2160	36
7.1.3	Размеры осушителя ADN 2520	37
7.1.4	Размеры осушителя ADN 2740	37
7.1.5	Размеры осушителя ADN 3750	38
7.1.6	Размеры осушителя ADN 4860	38
7.1.7	Размеры осушителя ADN 6120	39
7.1.8	Размеры осушителя ADN 7560	39
7.1.9	Размеры осушителя ADN 9100	40
7.2	Принципиальная схема компоновки	41
7.2.1	Принципиальная схема компоновки ADN 1800-2520	41
7.2.2	Принципиальная схема компоновки ADN 2740-9100	42
7.3	Электрические схемы	43
7.3.1	Электрические схемы осушителей 1800-9100	44
8	Лист заметок	45

Табличка заводских характеристик

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение нашего изделия и рекомендуем внимательно ознакомиться с информацией, изложенной в настоящем руководстве, с тем, чтобы использовать его наилучшим образом.

Напоминаем Вам, что для обеспечения нормальной работы изделия и во избежание опасности поражения персонала необходимо строго соблюдать все требования данного руководства, а также правила техники безопасности, действующие в стране эксплуатации изделия.

Все осушители воздуха серии ADN перед отправкой заказчикам проходят испытания с целью выявления возможных производственных дефектов и проверки работоспособности.

Сразу после установки (выполненной с соблюдением предписаний настоящего руководства) осушитель готов к работе и не требует специальной настройки. Осушитель работает в автоматическом режиме; операции по техническому обслуживанию необходимо проводить регулярно, как описано в настоящем руководстве.

Настоящее руководство является неотъемлемой частью осушителя и должно быть сохранено пользователем для использования в будущем.


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий без предварительного уведомления.

Для получения какой-либо дополнительной информации Вы можете связаться с нашей технической службой.

Идентификационная табличка осушителя содержит все характеристики осушителя.

- Идентификационная табличка осушителя содержит все характеристики осушителя.
-
- Перед установкой осушителя заполните указанную таблицу, переписывая данные с идентификационной таблички, прикрепленной к оборудованию.
- Данные идентификационной таблички нужно всегда указывать, когда необходима информация или запасные части, запрашиваемые у производителя или дилера, в том числе в течение гарантийного периода.

Удаление или повреждение идентификационной таблички лишает права получения гарантии.

Модель ⇔	Model	<input type="text"/>
Серийный номер N° ⇔	Serial No.	<input type="text"/>
Код ⇔	Code	<input type="text"/>
Номинальная производительность (на входе) ⇔	Nominal Flow Rate	<input type="text"/> NI/min
Максимальное давление воздуха ⇔	Max Air Pressure	<input type="text"/> barg
Максимальная температура воздуха на входе ⇔	Max Inlet Air Temp.	<input type="text"/> °C
Темп. окружающей среды ⇔	Ambient Temp.	<input type="text"/> °C
Адсорбент (молекулярное сито/ вид и кол-во) ⇔	Desiccant	<input type="text"/> Molecular Sieve/ type/kg
Электрическое питание ⇔	Electric Supply	<input type="text"/> V/Hz
Номинальная электрическая мощность ⇔	Electric Nominal Power	<input type="text"/> W
Максимальный ток ⇔	Fuse Max	<input type="text"/> A
Изготовлено ⇔	Manufactured	<input type="text"/> 



Гарантия












Гарантия устанавливается на 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 14 месяцев с момента отгрузки. Гарантия предоставляет право на замену запчастей, признанных дефектными; оплачиваются только расходы на транспорт, проживание и питание персонала.

Гарантии не покрывают прямой или косвенный ущерб, причиненный людям, животным или оборудованию по причине неправильного использования или обслуживания, и ограничены только производственными дефектами. Гарантийные обязательства действуют только при строгом соблюдении правил эксплуатации, установки и использованию оборудования. Права на гарантию не сохраняются даже при малейшей модификации осушителя. При гарантийном ремонте необходимо указывать данные с идентификационной таблицы.

1. Правила безопасности

1.1

Описание символов используемых в инструкции

-  Перед началом каких-либо работ с осушителем следует внимательно прочитать данное руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию.
-  **Предостережение общего характера.** Опасность или возможность повреждения оборудования. Внимательно прочитайте инструкции под этим знаком.
-  Опасность поражения электрическим током. Соответствующий текст содержит инструкции, несоблюдение которых может привести к смертельной опасности. Необходимо строгое соблюдение инструкции.
-  Опасность: установка или ее часть находится под давлением.
-  Опасность: установка или ее узлы во время работы могут сильно нагреваться.
-  Опасность: обработанный воздух не предназначен для вдыхания; несоблюдение данного предупреждения может привести к серьезной травме или летальному исходу.
-  Опасность: запрещено использовать воду для тушения пожаров вблизи или над осушителем.
-  Опасность. Не эксплуатируйте оборудование при снятых панелях.
-  Операции по техобслуживанию или контролю могут выполняться только квалифицированным персоналом [1].
-  Опасность: строго запрещено поднимать осушитель иначе, чем обозначено на этикетке; необходимо следовать разметке, нанесенной на изделие.
-  Внимание: поднимать осушитель следует в соответствии с нанесенной на изделие разметкой, используя серьги (рым-болт).
-  Внимание; перед запуском осушителя оператор должен защитить уши при помощи устройств индивидуальной защиты (беруши, противозумовые наушники и т.п.). Неприятности, испытываемые оператором при работе, могут стать причиной его невнимательности и возникновения опасных ситуаций.



Подвод сжатого воздуха.



Выход сжатого воздуха.



Слив конденсата.



Операции, которые могут выполняться оператором устройства, при наличии необходимой квалификации [1].

ПРИМЕЧАНИЕ: Текст, который определяет пункты примечания и который следует принять во внимание, не включает меры предосторожности.


При разработке данного устройства было уделено должное внимание защите окружающей среды:


- Осушитель и упаковка выполняются из сырья, подлежащего вторичной переработке.
- Энергосберегающий дизайн


[1] Опытный и обученный персонал, который знаком с национальными и местными нормативами, и может выполнять необходимые действия, идентифицировать и избегать возможных опасных ситуаций при обращении, установке, использовании и сервисном обслуживании устройства. Убедитесь в соблюдении всех действующих нормативов.

1.2

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

 Гарантия не применяется к любым блокам, поврежденным в результате аварии, модификации, неправильного использования, небрежного использования или неправильного применения устройства. Неавторизованные изменения незамедлительно приведут к потере гарантии.

 Сжатый воздух – источник энергии высокой степени опасности. Запрещается работать над осушителем, если его части находятся под давлением. Запрещается направлять струю сжатого воздуха и слива конденсата на людей или животных. Пользователь осушителя отвечает за правильную установку осушителя, описанную в главе «Установка». В противном случае гарантия аннулируется, и могут возникнуть ситуации, опасные как для персонала, так и для оборудования.

 Эксплуатация и обслуживание электрических устройств должны выполняться только квалифицированным персоналом. Перед началом выполнения любых операций по техническому обслуживанию необходимо убедиться, что соблюдены следующие условия:

- Убедитесь, что комплектующие подключаемого оборудования не находятся под напряжением и не могут быть подключены к сети электропитания.
- Убедитесь, что осушитель не имеет частей под давлением и не может быть соединен с системой сжатого воздуха.



При возникновении пожара применять только **углекислотный огнетушитель**, вода не приемлема для тушения электротехнических приборов.

1.3

Правила использования осушителя

Осушитель разработан, изготовлен и произведён только для отделения влаги, содержащейся в сжатом воздухе. Любое другое использование осушителя считается неправильным. Изготовитель не берет на себя никакой ответственности за возможные неисправности осушителя при его эксплуатации не по назначению; пользователь в таком случае несет ответственность за любую протекающую по данной причине опасность. Кроме того, правильное использование требует соблюдения условий монтажа, а именно:

- Напряжение и частота питающего тока.
- Давление, температура и расход воздуха на входе.
- Температура окружающей среды.

Осушитель поставляется прошедшим испытания и полностью собранным. Потребитель должен только присоединить его, как описано в следующей главе.



Оборудование предназначено для отделения влаги и возможных частиц масла, содержащихся в сжатом воздухе.



Сухой воздух не может использоваться для дыхания или для операций, ведущих к прямому контакту с пищевыми продуктами.

1.4

Инструкции по эксплуатации оборудования, работающего под давлением в соответствии с нормами PED 97/23/CE

Модель осушителя	Минимальная толщина, [мм]
ADN 1800	3,4
ADN 2160	3,7
ADN 2520	4,0
ADN 2740	4,3
ADN 3750	4,2
ADN 4860	4,8
ADN 6120	5,3
ADN 7560	6,3
ADN 9100	6,4

Правильное использование оборудования, работающего под давлением, является необходимым условием для обеспечения безопасности. В данных целях пользователь должен поступать следующим образом:

1. Правильно использовать оборудование в пределах значений давления и температуры, приведенных на табличке технических данных, предоставленной изготовителем.
2. Не допускать проведения сварочных работ на оборудовании.
3. Не допускать установки оборудования в недостаточно проветриваемых помещениях, в местах, подверженных действию источников тепла или вблизи воспламеняющихся веществ.
4. Не допускать действия на оборудование во время работы вибраций, которые могут вызвать поломки.
5. Регулярно раз в год проверять появление коррозии в элементах под давлением. **Толщина стенки колонны после появления коррозии не должна быть ниже значения указанного в приведенной рядом таблице.**
6. Ежедневно проверять правильное функционирование клапана автоматического слива конденсата, не допуская скопления жидкости внутри оборудования.
7. Максимальное рабочее давление, указанное в табличке данных, предоставленной производителем, не должно превышать.
8. Сохранить для дальнейшего использования документацию, прилагаемую к оборудованию (инструкция по эксплуатации, сертификат соответствия и т.д.).


2. Установка

2.1

Транспортировка



На осушитель была нанесена разметка для правильного перемещения оборудования. Рекомендуется следовать данным указаниям по подъему, транспортировке и отгрузке, как при получении оборудования, так и при всех последующих его перемещениях.

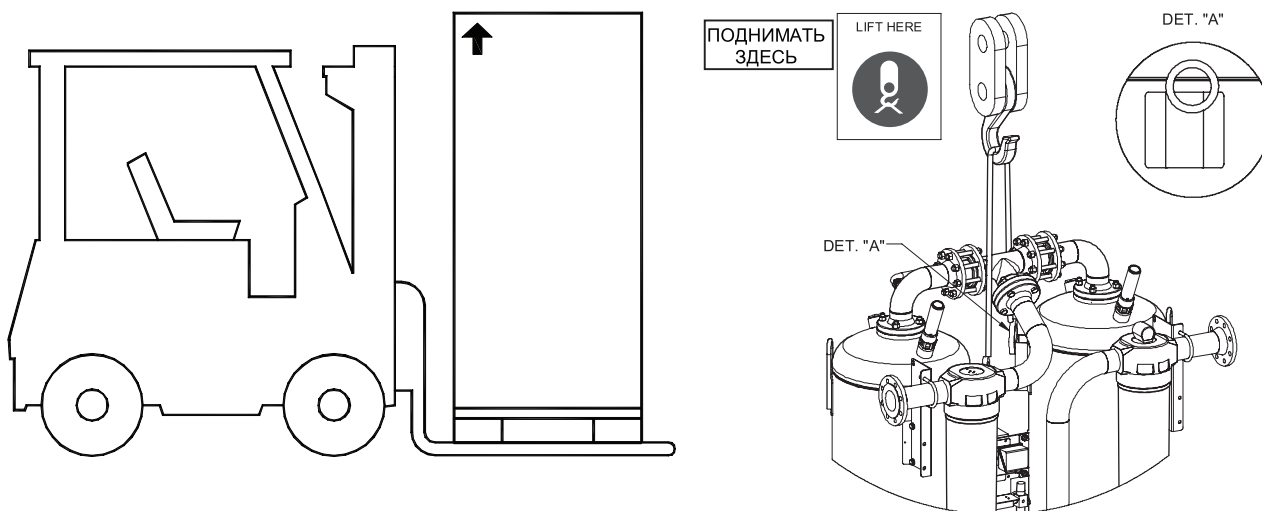

Упаковочный материал подлежит вторичной переработке. Утилизируйте любой вид упаковки в соответствии с правилами, действующими в стране его расположения.



Проверив целостность заводской упаковки, поместите блок рядом с выбранным местом установки и освободите содержимое от упаковки.

- Оборудование, используемое для перемещения/поднятия осушителя, должно быть рассчитано на вес осушителя.
- Для транспортировки упакованного осушителя рекомендуется использовать специальную тележку или подъемник. Изделие следует поднимать только за специальные серьги (рым-болт), приваренные к поверхности изделия.
- Осушитель без упаковки можно поднимать только за специальные серьги (рым-болт), приваренные к поверхности изделия (и согласно нанесенной разметке, как было сказано выше)
- Проводить работы с осторожностью. Резкие рывки могут привести к непоправимым повреждениям.
- Рекомендуется хранить осушитель в защищенном от непогоды месте (даже если он упакован). Негативное воздействие окружающей среды может привести к непоправимому ущербу.

1.2

Место установки



Не использовать воду для тушения пожаров вблизи или на осушителе.



Необходимо уделить особое внимание выбору места для установки, так как неправильный выбор места установки может привести к поломке осушителя. Осушитель нельзя использовать во взрывоопасной окружающей среде, где существует риск возникновения пожара, или в присутствии твердых или газообразных загрязняющих веществ.



Опасность: шум от работающего оборудования может превышать 85 dBA, поэтому его следует устанавливать в зоне, свободной от людей. Установщик и/или оператор обязаны принять необходимые меры, чтобы шум создаваемый оборудованием не проникал в соседние помещения. Установщик и/или пользователь должен также установить необходимые знаки безопасности в месте установки оборудования.



Внимание: прежде чем включать оборудование, оператор обязан выполнить меры безопасности, используя противозумовые индивидуальные средства защиты (беруши, противозумовые наушники и т.д.).


Минимальные требования для установки:

- Выбрать сухое, чистое, не запыленное помещение, защищенное от атмосферных осадков.
- Основание должно быть ровным, горизонтальным и выдерживающим необходимую нагрузку.
- Минимальная температура окружающей среды +1 оС.
- Максимальная температура окружающей среды + 50 оС.
- Оставить не менее одного метра с каждой стороны осушителя для вентиляции и возможных работ по техобслуживанию.
- Осушитель не нужно закреплять на основании.

2.3

Схема монтажа

1. Воздушный компрессор
2. Конечный охладитель
3. Отделитель конденсата
4. Фильтр 5 микрон
5. Резервуар сжатого воздуха
6. Фильтр 1 микрон
7. Осушитель ADN
8. Выход сухого воздуха
9. Слив конденсата
10. Выход влажного воздуха

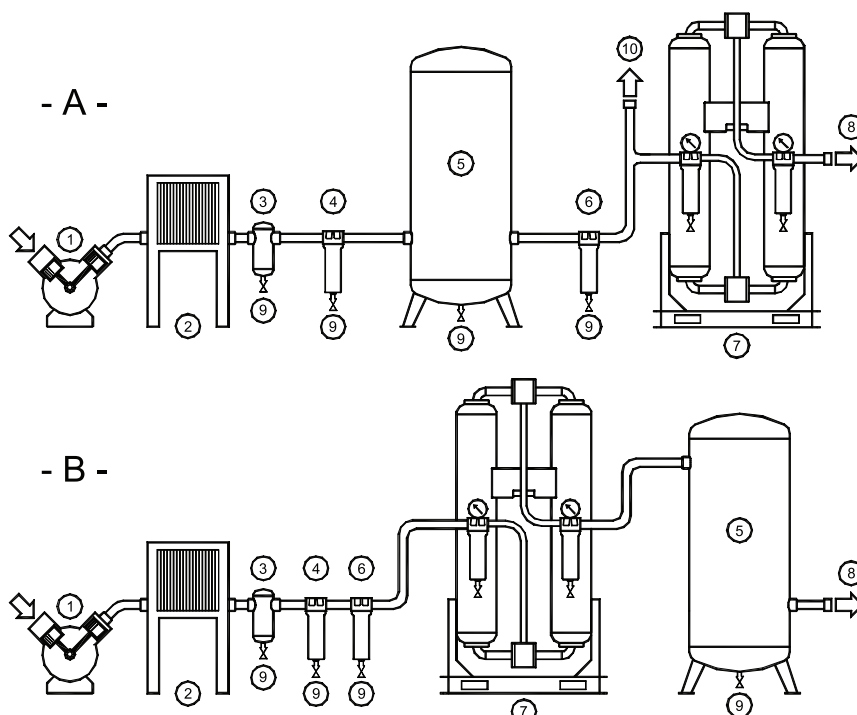

Осушитель поставляется в комплекте с фильтрами: со степенью фильтрации 0,01 микрон на входе и фильтром со степенью фильтрации 1 микрон на выходе. Для продления срока службы фильтра на входе рекомендуется устанавливать фильтры со степенью фильтрации 5 и 1 микрон перед осушителем.

Установка **типа А** используется в случае, если воздух, обрабатываемый осушителем ADN, составляет лишь часть от общего расхода, либо если компрессор работает с малыми нагрузками и общее потребление равно производительности компрессора.

Установка **типа В** используется в том случае, если осушитель ADN обрабатывает весь расход воздуха; либо в случае значительного превышения или равенству производительности компрессора. Объем резервуара должен обеспечивать кратковременную компенсацию больших объемов воздуха (импульсный принцип работы).

2.5

Подсоединения к линии сжатого воздуха



Операция, которая должна выполняться только квалифицированным специалистом. Запрещается выполнять с установкой под давлением.



Пользователь должен гарантировать, что осушитель не будет использоваться при давлении, превышающем данные в таблице значения давления. Возможное избыточное давление может стать причиной травм оператора и повреждений оборудования.

Температура и количество поступающего воздуха в осушитель должны соответствовать значениям, указанным на идентификационной табличке. В случае особо горячего воздуха необходимо провести установку конечного охладителя. Соединение системы труб должно быть свободно от пыли, ржавчины, заусенцев и других загрязнений и должно соответствовать производительности осушителя.

При проектировании осушителя особое внимание было уделено уменьшению вибраций, возникающих при работе оборудования. Тем не менее, рекомендуется использовать присоединение трубопровода, который изолирует осушитель от возможных колебаний, происходящих на линии (гибкие трубы, вибровставки и т.п.)



В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСУШИТЕЛЯ ПРИ МИНИМАЛЬНОМ ДАВЛЕНИИ ВОЗДУХА НА ВХОДЕ НИЖЕ 5,5 БАР, ЭЛЕКТРОКЛАПАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЦИКЛАМИ ДОЛЖНЫ ЗАПИТЫВАТЬСЯ АВТОНОМНО.

2.6

Схема подсоединения к электрооборудованию



Строго необходимо обеспечить заземление установки!



Соединение с электросетью и системами защиты должно выполняться квалифицированным специалистом и соответствовать требованиям норм безопасности, действующих в стране потребителя.

Перед выполнением соединений необходимо убедиться, что напряжение и частота в электросети соответствуют значениям в идентификационной таблице осушителя. Допустимое отклонение напряжения $\pm 5\%$ от значения, приведенного в таблице.

Осушители выпускаются с проводом длиной 3 м, готовым к присоединению к системе электропитания.

Подключение выполнять по схеме, оснащенной **дифференциальной (IDn =0.3A) и термомангнитной защитой.**

Кабели системы питания должны иметь сечение с учетом потребления осушителя, температуры окружающей среды, состояния проводки, длины кабеля, и требований норм по эксплуатации электроустановок.

2.7

Слив конденсата фильтра на входе



Конденсат находится под давлением воздуха, входящего в осушитель. Дренажная линия должна быть надёжно закреплена.



Не направлять струю конденсата на людей и животных.

Осушитель поставляется в комплекте с гибким пластиковым шлангом диаметром 6 мм и длиной 1500 мм для сброса конденсата от входного фильтра.

Плотно соедините слив конденсата с оборудованием или с емкостью для сбора конденсата. Запрещается подсоединять слив, если система находится под давлением.

Запрещается сливать конденсат в окружающую среду.

Конденсат, собираемый осушителем, содержит частицы масла, остающиеся в воздухе, выходящем из компрессора.

Утилизацию конденсата производить в соответствии с нормами, действующими в стране –получателя.

Рекомендуется установить сепаратор вода - масло, в который поступают все удаляемые конденсаты: из компрессоров, осушителей, ресиверов, фильтров и т.д.

3. Включение

3.1

Подготовка к включению



Убедиться, что рабочие параметры соответствуют номинальным значениям, указанным на идентификационной табличке осушителя (частота и напряжение питания, давление и температура сжатого воздуха, температура окружающей среды и т.д.)



Первый запуск должен производить только квалифицированный специалист. Этот же специалист отвечает за правильное и безопасное функционирование осушителя.

Каждый осушитель проходит тщательный контроль и тестирование, в условиях близких к реальным условиям эксплуатации. Тем не менее, осушитель может быть поврежден во время транспортировки. Поэтому рекомендуется проверить целостность оборудования перед началом установки и контролировать его работу в первые часы. Пользователь полностью отвечает за правильную и безопасную эксплуатацию оборудования.



Никогда не эксплуатируйте оборудование с открытыми (снятыми) панелями.



При первом включении или после длительного периода бездействия осушителя или техобслуживания внимательно следуйте инструкции. Включение должно выполняться квалифицированным специалистом.



Внимание; перед запуском осушителя оператор должен защитить уши при помощи устройств индивидуальной защиты (беруши, противошумовые наушники и т.п.). Неудобства, испытываемые оператором при работе, могут стать причиной его невнимательности и возникновения опасных ситуаций.

Последовательность действий:

- Убедиться, что условия производителя, указанные на этикетке «УДАЛИТЬ ПЕРЕД ПЕРВЫМ ЗАПУСКОМ» (установленной на контроллере DDC15), соответствуют реально требуемым условиям эксплуатации
- Убедиться, что при установке осушителя были соблюдены все пункты раздела «Установка».
- Убедиться, что подсоединения к системе сжатого воздуха жестко закреплены, а трубопровод закручен.
- Убедиться, что слив конденсата хорошо зафиксирован и соединён с емкостью для слива.
- Удалить всю упаковку и другие материалы, которые могут помешать работе осушителя.
- Медленно повысить давление в осушителе.
- Подать напряжение общим выключателем питания.
- Убедиться, что контроллер DDC15 включен.
- Проверить отсутствие утечек воздуха в трубопроводе.
- **Убедиться, что регулятор давления контура управления с фильтром (FR) настроен на 5,5 бар.**
- Выполнить тест слива конденсата из входного фильтра.
- Примерно через 2 минуты после включения, давление в колонне В понижается
- Подождать, пока осушитель выполнит несколько циклов (поочередное понижение давления в колоннах)
- В зависимости от установленных параметров осушителя, рабочий цикл инвертируется каждые 2 минуты (при точке росы -70°C) или каждые 5 минут (при точке росы -40°C) или каждые 7,5 минут (при точке росы -20°C).



В первые часы (дни) работы осушителя, требуемой Точки Росы может не быть. Причиной этого может быть содержание влаги в адсорбирующем материале. При первом запуске, после продолжительного периода бездействия оборудования или технического обслуживания, в первые два дня эксплуатации осушителя рекомендуемый расход составляет 50% от номинального.

3.3

Включение и выключение



Внимание; перед запуском осушителя оператор должен защитить уши при помощи устройств индивидуальной защиты (беруши, противошумовые наушники и т.п.). Неудобства, испытываемые оператором при работе, могут стать причиной его невнимательности и возникновения опасных ситуаций.

**Включение**

- Медленно повысить давление в осушителе.
- Подать напряжение общим выключателем питания.
- Убедиться, что контроллер DDC15 включен.
- Подождать некоторое время и проверить слив конденсата в фильтре на входе или выполнить тест слива
- В течение первых двух минут давление в обеих колоннах повышается.
- Подождать, пока осушитель выполнит несколько циклов (понижается давление поочередно в колонне А и В)

**Выключение**

- Убедиться, что слив конденсата в фильтре на входе работает правильно
- Прервать поток воздуха.
- Произвести декомпрессию до атмосферного давления.
- Выключить общий выключатель питания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время работы в обеих колоннах периодически понижается давление для регенерации. В колонну с низким давлением поступает часть осушенного воздуха из другой колонны с последующим удалением поступившего воздуха в атмосферу. Шумы выходящего воздуха в атмосферу приглушаются глушителями.

4. Технические параметры

4.1

Технические характеристики осушителей серии ADN 19-150

МОДЕЛЬ ADN		1800	2160	2520	2740	3750
Производительность при минимальных условиях (1)	N л/мин	30.000	36.000	42.000	45.600	62.500
	N м3/час	1.800	2.160	2.520	2.736	3.750
	scfm	1.060	1.272	1.484	1.611	2.208
Точка Росы под давлением (2)	°C	-20, -40, -70				
Номинальная температура окружающей среды	°C	+(1 - 50)				
Номинальная температура воздуха на входе	°C	+35				
Макс. температура воздуха на входе	°C	+50				
Номинальное давление воздуха на входе	barg	7				
Максимальное давление воздуха на входе (3)	barg	10,3				
Мин.давление контура	barg	5,5				
Соединение вход/выход	BSP-F	DN 80 - PN 16	DN 80 - PN 16	DN 80 - PN 16	DN 100 - PN 16	DN 125 - PN 16
Адсорбирующий материал, тип		Молекулярное сито				
Адсорбирующий материал, количество	kg	485	580	690	810	1.050
Стандартное электропитание (2)	Фз/В/Гц	1/100-120V/50-60Гц, 1/220-240/50-60Гц				
Номинальное потребление электроэнергии 50Hz	Вт	50				
Уровень шума на расстоянии 1 метр	dbA	> 85				
Вес	kg	1.113	1.250	1.850	2.400	2.800

(1) Под номинальными условиями подразумевается: давление воздуха на входе 7 barg и температурой +35 °C.

(2) Уточнить при заказе.

(3) По заказу изготовление на давление до 16 barg.

4.2

Технические характеристики осушителей серии ADN 180-1530

МОДЕЛЬ ADN		4860	6120	7560	9100
Производительность при минимальных условиях (1)	N л/мин	81.000	102.000	126.000	151.000
	N м3/час	4.860	6.120	7.560	9.060
	scfm	2.862	3.604	4.452	5.336
Точка Росы под давлением (2)	°C	-20, -40, -70			
Номинальная температура окружающей среды	°C	+(1 - 50)			
Номинальная температура воздуха на входе	°C	+35			
Макс. температура воздуха на входе	°C	+50			
Номинальное давление воздуха на входе	barg	7			
Максимальное давление воздуха на входе (3)	barg	10,3			
Мин.давление контура	barg	5,5			
Соединение вход/выход	BSP-F	DN 150 - PN 16	DN 150 - PN 16	DN 150 - PN 16	DN 200 - PN 16
Адсорбирующий материал, тип		Молекулярное сито			
Адсорбирующий материал, количество	kg	1.350	1.660	2.040	2.410
Стандартное электропитание (2)	Фз/В/Гц	1/100-120V/50-60Гц, 1/220-240/50-60Гц			
Номинальное потребление электроэнергии 50Hz	Вт	50			
Уровень шума на расстоянии 1 метр	dbA	> 85			
Вес	kg	3.200	3.930	4.920	5.710

(1) Под номинальными условиями подразумевается: давление воздуха на входе 7 barg и температурой +35 °C.

(2) Уточнить при заказе.

(3) По заказу изготовление на давление до 16 barg.


5. Техническое описание

5.1

Панель контроллера

- 1 Общий выключатель (ON-OFF)
- 2 Контроллер DDC15
- 3 Клемная коробка

Контроль и управление работой осушителя осуществляется через панель контроллера, приведенную ниже.

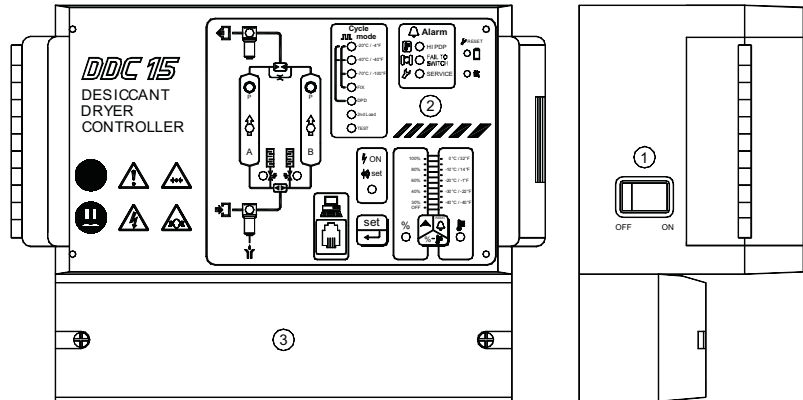

5.2

Описание работы

Адсорбционные безнагревные осушители ADN состоят из двух параллельных колонн, заполненных адсорбирующим материалом (молекулярным ситом). В то время как в одной из колонн сжатый воздух осушается, во второй колонне влажный адсорбент восстанавливается. Для этого используется небольшое количество осушенного воздуха, который выбрасывается вместе с парами влаги через глушители в атмосферу.


5.3

Диаграмма потоков

Лепестковые клапаны:


2 = открыто 4 = закрыто

- 1 Колонна с адсорбером A
- 2 Колонна с адсорбером B
- 3 IVA – Клапан на входе колонны A
- 4 IVB – Клапан на входе колонны B
- 5 OVA – Клапан на выходе колонны A
- 6 OVB – Клапан на выходе колонны B
- 7 PVA - электроклапан декомпрессии колонны A
- 8 PVB - электроклапан декомпрессии колонны B
- 9 Жиклер регенерации
- 10 Глушители
- 11 CIVA – Электропневматический клапан управления IVA
- 12 CIVB - Электропневматический клапан управления IVB
- 13 CPVA - Электропневматический клапан управления PVA
- 14 CPVB - Электропневматический клапан управления PVB
- 15 Коллектор электроклапанов управления
- 16 Регулятор давления контура управления с FR
- 17 Контроллер DDC15
- 18 Масло удаляющий фильтр на входе (0.01 микрон)
- 19 Пылевой фильтр на выходе (1 микрон)
- 20 Слив конденсата фильтра на входе
- 21 Реле давления – сигнал тревоги смены колонн (опция)
- 22 Датчик/Измеритель Точки Росы (опция)

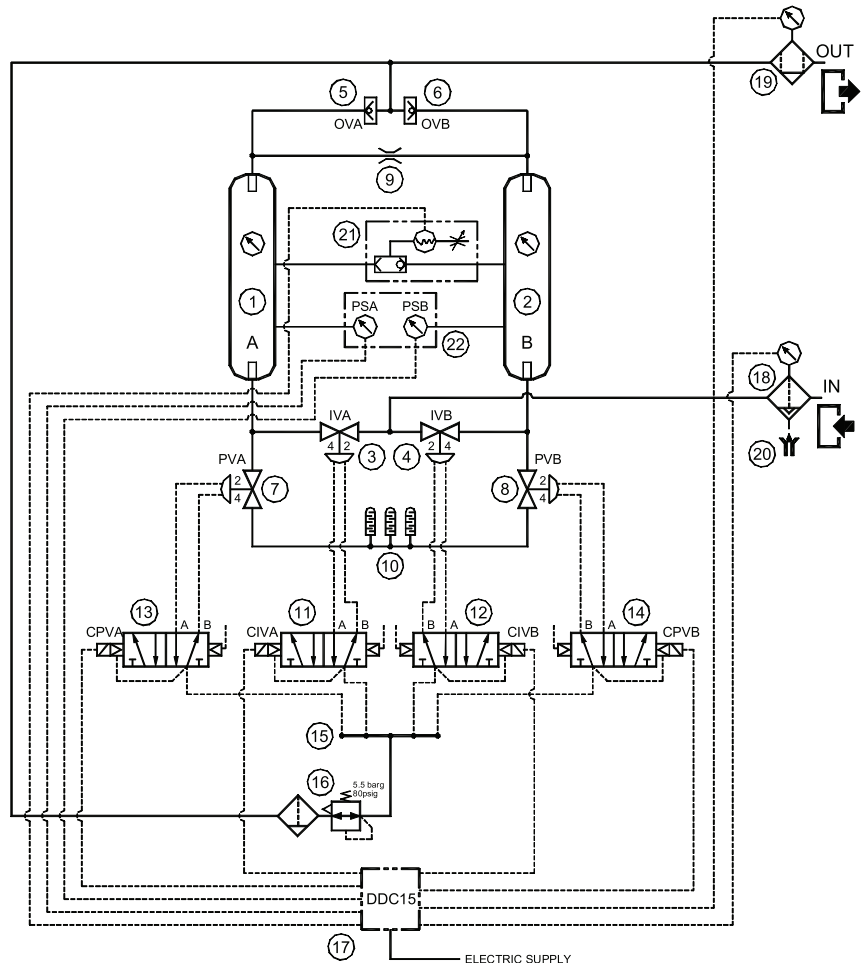

5.4

Принцип работы

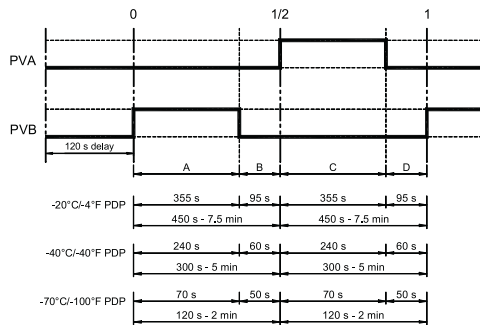

Осушитель, описанный в настоящем руководстве, использует адсорбирующие свойства материала, которым заполняются две колонны (башни). Колонны, идентичные по размеру, поочередно наполняются сжатым воздухом. Время цикла устанавливается во время проектирования (также как и жиклер регенерации) в зависимости от необходимой точки росы (PDP) (для моделей с давлением макс. 10 бар):

- 15 минут при - 20°C
- 10 минут при - 40°C
- 4 минуты при - 70°C

НАПОЛНЕНИЕ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ (КОМПРЕССИЯ)

Во время запуска оба электроклапана PVA и PVB (5 и 6) закрыты (приблизительно на 2 минуты) для обеспечения достижения давления сжатого воздуха в осушителе.

Фаза А Электроклапан PVB (6) срабатывает и в колонне В (2) снижается давление до атмосферного. Переключающиеся челночные клапаны на входе и выходе (3 и 4) переключаются на закрытие колонны В (так как в этой колонне нет давления). Входной поток сжатого воздуха направляется в колонну А (1), в которой адсорбирующий материал поглощает влагу до необходимого параметра. Через жиклер регенерации (8) «калиброванная» часть сухого воздуха перетекает из колонны А в колонну В, где происходит его расширение. Поступающий воздух (осушенный и расширенный) протекая через колонну В осушает адсорбирующий материал; влага выбрасывается в атмосферу через электроклапан PVB (6) и глушители (7). В конце фазы адсорбирующий материал в колонне В полностью регенерируется.

Фаза В Закрывается электроклапан PVB (6), после чего через жиклер регенерации (8) в колонне В (2) вновь повышается давление до рабочего уровня. Сумма фаз А + В составляет половину продолжительности цикла.

Фаза С Электроклапан PVA (5) срабатывает и в колонне А (1) снижается давление до атмосферного. Переключающиеся челночные клапаны на входе и выходе (3 и 4) переключаются на закрытие колонны А (так как в этой колонне нет давления). Входной поток сжатого воздуха направляется в колонну В (2), в которой адсорбирующий материал поглощает влагу до необходимого параметра. Через жиклер регенерации (8) часть «калиброванного» сухого воздуха перетекает из колонны В в колонну А, где происходит его расширение. Поступающий воздух (осушенный и расширенный) протекая через колонну А осушает адсорбирующий материал; влага выбрасывается в атмосферу через электроклапан PVA (5) и глушители (7). В конце фазы адсорбирующий материал в колонне А полностью регенерируется.

Фаза D Закрывается электроклапан PVA (5), после чего через жиклер регенерации (8) в колонне А (1) вновь повышается давление до рабочего уровня. Сумма фаз С + D составляет половину продолжительности цикла.

По окончании цикла осушитель начинает работу с выполнения фазы А.

Примечание: Циклы всегда симметричны, поэтому **A=C** и **B=D**.

Адсорбирующий материал при попадании масла теряет свои адсорбирующие свойства. Кроме того, во время работы адсорбирующий материал может образовывать твердые частички пыли с большой абразивностью, которые могут быть опасны для конечных пользователей. Учитывая это, осушитель оснащен двумя высокоэффективными фильтрами:


- Фильтр на входе, степень фильтрации 0.01 микрон, оснащенный дифференциальным манометром, автоматическим конденсатоотводчиком с таймером или уровневый клапаном конденсата.
- Фильтр на выходе, степень фильтрации 1 микрон, оснащенный дифференциальным манометром и ручным клапаном.

5. Техническое описание

5.5

Контроллер DDC15

Правильное функционирование осушителя постоянно контролируется и тестируется контроллером DDC15.

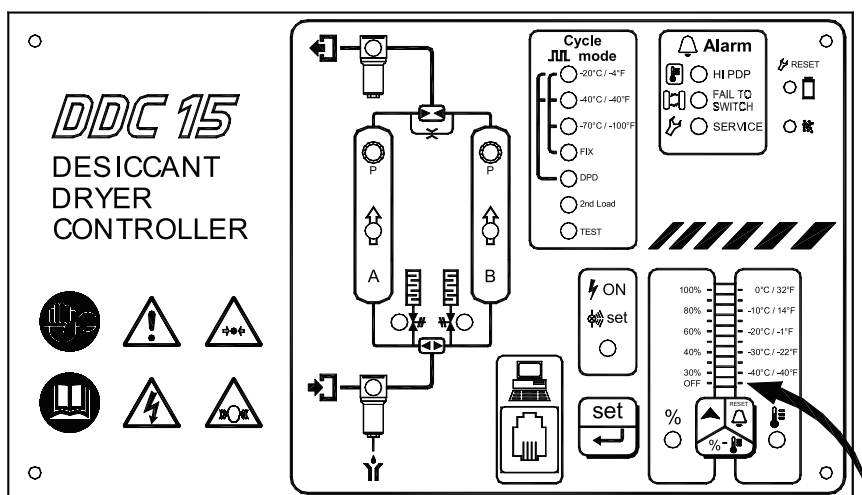

	Кнопка	- Доступ к программированию		Индик.	- горит = колонна под давлением
	Кнопка	- Ручной слив конденсата / интервал / сброс тревоги		Индик.	- горит = фильтр на входе засорен
	Индик.	- горит = рабочий процесс		Индик.	- горит = фильтр на выходе засорен
		- мигает = на стадии программирования		Индик.	- Тревога: Точка Росы слишком высокая
	Индик.	- горит = на дисплее показан % загрузки		Индик.	- Тревога: отсутствует переключение рабочих циклов
	Индик.	- горит = соответствие заданной Точке Росы		Индик.	- Предупреждение: требуется техническое обслуживание
	Индик.	- горит = колонна на стадии осушки		Кнопка	- Замена элемента фильтра
	Индик.	- горит = клапан регенерации открыт		Кнопка	- Замена адсорбента

Устройство, универсальное для всех моделей осушителей, выполняет следующие функции:

- Показывает ход работы на синоптической панели с индикаторами;
- Позволяет выбрать Точку Росы;
- Позволяет выбрать режим работы (FIX, DPD и TEST);
- Позволяет экономить энергию затрачиваемую компрессором.

5.5.1











Синоптическая панель

Синоптическая панель с индикаторами имеет четыре секции, каждая из которых отображает определенные функции осушителя:

1. Индикаторы с левой стороны, расположенные на **диаграмме потока**, показывают различные фазы работы осушителя.
2. Индикаторы меню **“Cycle mode”** (**“Вид цикла”**) показывают режим работы, выбранный пользователем на стадии программирования (см. специальный раздел).
3. Индикаторы меню **“Alarm”** (**“Тревога”**) показывают отклонения или аномалии в работе осушителя при их возникновении.
4. Индикаторы и **ДИСПЛЕЙ** с правой стороны показывают процент загрузки осушителя.

При нажатии общего выключателя прибора загорается индикатор




Индикаторы на диаграмме потока синоптической панели показывают ход работы осушителя, а именно:

1. При запуске оба электроклапана закрыты (в течение 120 секунд), и поэтому соответствующие индикаторы  выключены. Сжатый воздух проходит через обе колонны, давление в осушителе повышается, и индикаторы  загораются.
2. По истечении 120 секунд начинается первый цикл работы: **Фаза А**, давление в колонне В понижается, индикатор  выключается и электроклапан PVB открывается (индикатор  включен) чтобы выпустить использованный воздух для регенерации.
3. Затем начинается **Фаза В**, давление в колонне В снова повышается: электроклапан PVB закрывается (индикатор  выключен). Индикатор  включается, когда реле давления достигает порога срабатывания (если установлен Набор реле давлений – опция).
4. Затем начинается вторая часть цикла, **Фаза С**: давление в колонне А понижается, индикатор  выключается и электроклапан PVA открывается (индикатор  включен) для того чтобы выпустить использованный воздух для регенерации.
5. Во время **Фазы D**, завершающей цикл, давление в колонне А вновь повышается, электроклапан PVA закрывается (индикатор  выключен). Индикатор  включается, когда реле давления достигает порога срабатывания (если установлен Набор реле давлений – опция).

В зависимости от выбранного режима работы (см. раздел ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ DIP), могут включаться следующие индикаторы меню “Cycle mode” (“Вид цикла”):



Режим: FIX

Постоянное время цикла.

 <p>Точка Росы под давлением PDP : - 20°C</p>	 <p>Точка Росы под давлением PDP : - 40°C</p>	 <p>Точка Росы под давлением PDP : - 70°C</p>
---	---	---

Режим: DPD


Время цикла пропорционально нагрузке (если установлен датчик Точки Росы - опция)

 <p>Точка Росы под давлением PDP: - 20°C</p>	 <p>Точка Росы под давлением PDP: - 40°C</p>
--	--

5. Техническое описание

Режим: **TEST**


Диагностический цикл, включение «шаг-за-шагом» для облегчения поиска поломок и/или аномалий.




Режим: **FIX**

Функция: **2ая Загрузка**


Работа осушителя происходит при постоянном времени цикла и дает возможность выбрать, только в режиме FIX, при помощи внешнего контакта (вмешательства) вторичную уставку предполагаемой загрузки (при управлении внешним контроллером одним и/или более компрессорами).



Точка Росы под давлением PDP: **-20°C**




Точка Росы под давлением PDP: **-40°C**



Точка Росы под давлением PDP: **-70°C**

Синоптическая панель отображает отклонения и/или аномалии в работе осушителя, если они возникают, при помощи индикаторов меню "Alarm" ("Тревога"). При нормальной работе или устранении сбоя/аварии оборудования, индикаторы горят постоянно, если индикаторы мигают - обнаружен сбой/авария, а именно:



Высокая точка росы: Мигание этого индикатора означает, что точка росы (DewPoint) слишком высокая. Использование этой функции возможно лишь в том случае, если установлен датчик Точки росы - опция - и если ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ DIP (см. специальный раздел) установлен в соответствующее положение.

	<p>Не произошло переключение колонн: Мигание индикатора означает, что переключение колонн не произошло должным образом. Этот сигнал тревоги очень важен, так как позволяет избежать возможной декомпрессии (падения давления) контура сжатого воздуха через осушитель. Использование этой функции возможно, только если установлен набор прессостатов - опция - и если ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ DIP (см. специальный раздел) установлен в соответствующее положение.</p>
	<p>Сервис: Одновременное мигание индикатора "SERVICE" («СЕРВИС») и индикатора диаграммы потока означает, что входной фильтр осушителя засорен, и необходимо заменить фильтрующий элемент. Этот сигнал тревоги не означает, что существует угроза работе осушителя, но, тем не менее, в самый короткий срок необходимо провести техническое обслуживание согласно указаниям Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию.</p>
	<p>Одновременное мигание индикатора "SERVICE" («СЕРВИС») и индикатора диаграммы потока означает, что выходной фильтр осушителя засорен, и необходимо заменить соответствующий фильтрующий элемент. Этот сигнал тревоги не означает, что существует угроза работе осушителя, но, тем не менее, в самый короткий срок необходимо провести техническое обслуживание согласно указаниям Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию.</p>
	<p>Одновременное мигание индикатора "SERVICE" («СЕРВИС») и обоих индикаторов - диаграммы потока означает, что сработал таймер и необходимо произвести плановое техническое обслуживание фильтров.</p>
	<p>Одновременное мигание индикатора "SERVICE" («СЕРВИС») и обоих индикаторов A - B диаграммы потока означает, что сработал таймер и необходимо произвести плановое техническое обслуживание адсорбирующего материала.</p>

Если горит индикатор , на ДИСПЛЕЕ с 10 индикаторами отображается процент «1ой Загрузки», установленный оператором во время программирования. При нажатии кнопки , на ДИСПЛЕЕ отображается процент «2ой Загрузки» и одновременно загорается индикатор меню "Cycle mode" ("Вид цикла").

При последующем нажатии кнопки , на ДИСПЛЕЕ с 10 индикаторами отображается температура Точки Росы, определяемая датчиком Точки Росы (если он установлен); одновременно загорается индикатор .

Ниже приведены значения каждого индикатора ДИСПЛЕЯ:

ИНДИКАТОР N.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Отображение% загрузки	OFF (Выкл)	30	-	40	50	60	70	80	90	100
Отображение Точки Росы	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40	-45

Примечание:

При отображении промежуточных показателей, загораются одновременно два индикатора (например, если температура Точки Росы равна -2,5°C, загораются оба индикатора 1 и 2, при температуре -22,5°C загораются индикаторы 5 и 6.





Примечание:

При отображении Точки Росы индикатор 1 мигает, если температура превышает +10°C, а индикатор 10 мигает, если температура опустилась ниже -60°C. В случае поломки датчика все индикаторы на датчике выключаются.






5. Техническое описание


5.5.2

Программирование (Уставки) % загрузки

Чтобы получить доступ к программированию, держите кнопку **set** нажатой в течение минимум двух секунд; мигание индикатора  означает, что получен доступ к программированию. Для изменения показываемой величины необходимо нажать кнопку . Для того чтобы запомнить новую установленную величину и перейти к следующей, необходимо нажать кнопку SET (ЗАПОМНИТЬ)  (если кнопка  не была нажата, новый параметр не будет запрограммирован).

Оператор может запрограммировать следующие параметры:

Параметр	Дисплей	Программируемые величины	Станд. величина
1ая Загрузка	Мигают индикаторы  и  %	30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 %	100 %
2ая Загрузка	Мигают индикаторы  ,  и  2nd Load	Между OFF (В ы кл.) и 100 %	100 %

Для завершения программирования необходимо подождать одну минуту или в течение минимум двух секунд держать нажатой кнопку . Установленные параметры будут использованы с начала нового цикла работы.

5.5.2.1

Расчет % загрузки



Изготовитель не несет ответственности за поломки осушителя, вызванные установлением неверных параметров.

Расчет процента загрузки, устанавливаемой на контроллере DDC15, имеет большое значение, так как он непосредственно связан со сбережением энергии. Оператор должен тщательно произвести расчет процента загрузки, принимая во внимание максимальную производительность, максимальную температуру воздуха на входе и минимальное давление, допустимые при работе осушителя.

Параметр загрузки должен быть установлен квалифицированным специалистом. Слишком низкий % загрузки приведет к сокращению времени регенерации и, как следствие, повреждению адсорбирующего материала.

Ниже приведен пример расчета процента загрузки, устанавливаемого на контроллере. Для определения процента загрузки необходимо знать рабочие параметры.

ПРИМЕР:

- Максимальная производительность по сжатому воздуху требуемая для использования = 44000 N л/мин
- Минимальное рабочее давление = 8 barg (→ F1=1,09)
- Максимальная температура воздуха на входе = 45°C (→ F2=0,86)
- Установленный осушитель = ADN 3750
- Согласно разделу 2.4 “Поправочные коэффициенты”, приведенная действительная загрузка осушителя равна:

Действительная производительность = $44000 \div F1 \div F2 = 3700 \div 1,09 \div 0,86 = 46938$ N л/мин
Устанавливаемый % загрузки = $46938 \div 62500 \times 100 = 75,1\%$


В целях оптимизации работы осушителя оператор должен установить на Дисплее с 10 индикаторами контроллера «1ая Загрузка» равной 80% (то есть должен загореться индикатор N. 8). Как уже было сказано выше, устанавливаемая загрузка должна быть немного выше, в целях обеспечения нормальной работы оборудования и сохранения адсорбирующего материала.

Все сказанное выше относится и ко «2ой Загрузке».

5.5.3

Конфигурация работы

Приведенная ниже электронная плата DDC15, на которой показано расположение частей контроллера, позволяет регулировать и контролировать основные параметры работы.

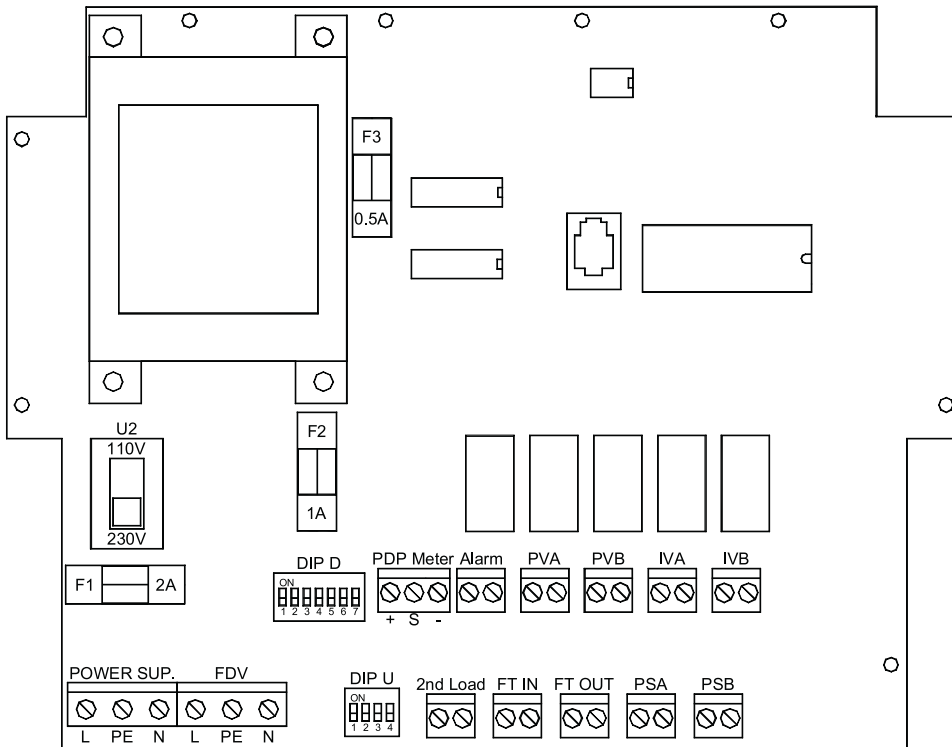

Вмешательства с целью конфигурации осушителя должно осуществляться квалифицированным специалистом.


⚡ До начала проведения работ необходимо убедиться, что: Комплектующие подключаемого оборудования **не находятся под напряжением и не могут быть подключены к сети электропитания.**

Необходимо снять крышку клемной коробки (№ 3 на схеме панели контроллера, см. раздел 7.1.) и/или синоптическую панель контроллера DDC15.


⚠ Изменения конфигурации работы, не рекомендованные изготовителем, могут привести к сбоям в работе осушителя, повреждению оборудования или преждевременному износу адсорбирующего материала и фильтров на входе и выходе.

5.5.3.1

Переключатель питания (U2)



Если выключатель находится в нижней позиции, DDC15 должен быть подключен к сети с напряжением **220-240 V**.



Если выключатель находится в верхней позиции, DDC15 должен быть подключен к сети с напряжением **110-120 V**.



Автоматический слив, установленный на входном фильтре осушителя, поставляется в соответствии с уровнем напряжения, указанным при заказе; необходимо проверить соответствие описанных выше установок и данных идентификационной таблички.

5. Техническое описание

5.5.3.2

Переключатели DIP


Вмешательства с целью наладки осушителя должны осуществляться квалифицированным специалистом.

На электронной плате контроллера DDC15 имеется две серии ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ DIP, которые установлены во время испытаний осушителя изготовителем. В случае необходимости, пользователь может изменить оперативные параметры при помощи ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ DIP.


⚠ До начала проведения работ необходимо убедиться, что: Комплектующие подключаемого оборудования не находятся под напряжением и не могут быть подключены к сети электропитания.

При изменении оперативных параметров при помощи ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ DIP, новые параметры активируются только при новом запуске осушителя.

Первая серия ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ DIP (DIP U) позволяет установить следующие параметры:

DIP U	
	<p>DIP U 1 : Давление. Контроллер DDC15 может работать при двух различных уровнях давления, предел зависит от конструкции осушителя. (Стандарт Max. 10,3 barg; опция Max. 16 barg).</p> <p>OFF = Низкое давление - Max. 10,3 barg (стандарт) ON = Высокое давление - Max. 16 barg</p>
	<p>DIP U 2 : Ошибка при переключении. Позволяет активировать прессостаты (опция), управляющие функцией «сбой при переключении».</p> <p>OFF = Не установлен (стандарт) ON = Установлен</p>
	<p>DIP U 3 : Загрязненность фильтров FT. На вход и выход каждого фильтра подключен отдельный дифференциальный манометр, который показывает степень загрязнения фильтрующего элемента и при помощи электрического контакта передает сигнал на контроллер DDC15. Управление сигналом может происходить закрытым контактом (позиция OFF) или открытым контактом (позиция ON).</p> <p>OFF = замкнутый контакт <input checked="" type="checkbox"/> фильтр в порядке (стандарт) ON = открытый контакт <input checked="" type="checkbox"/> фильтр в порядке (реверс)</p>
	<p>DIP U 4 : Не используется.</p> <p>-</p>

Вторая серия ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ DIP (DIP D) позволяет установить следующие параметры:

DIP D	
	<p>DIP D1 и : Выбор цикла работы. В зависимости от требуемой Точки Росы или в диагностическом режиме циклы работы осушителя могут быть разными (см. специальный раздел).</p> <p>1 OFF и 2 OFF = Цикл -40°C 1 ON и 2 OFF = Цикл -70°C 1 OFF и 2 ON = Цикл -20°C 1 ON и 2 ON = Цикл Тест</p>
	<p>DIP D2 : Цикл DPD. Позволяет активировать режим работы, при котором время цикла пропорционально загрузке (если установлен датчик Точки Росы - опция). Но приоритетными являются DIP D1 и DIP D2.</p> <p>OFF = Выключен (стандарт) ON = Включен</p>
	<p>DIP D4 : HI PDP тревога (Высокая Точка Росы). Позволяет активировать сигнал тревоги, если Точка Росы слишком высокая (если установлен датчик Точки Росы - опция).</p> <p>OFF = Выключен (стандарт) ON = Включен</p>
	<p>DIP D5 : Использование. Позволяет изменить установки внутреннего таймера, предупреждающего о необходимости проведения технического обслуживания и выбрать рабочий цикл от 3000 часов/год или больше (см. спец. Раздел «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»).</p> <p>OFF = до 3000 часов/год (стандарт) ON = больше 3000 часов/год</p>
	<p>DIP D6 : Не используется.</p> <p>-</p>
	<p>DIP D7 : Датчик Точки Росы.</p> <p>OFF = датчик выключен ON = датчик включен (стандарт)</p>

5.5.4

Циклы работы


5.5.4.1

FIX

Как описано выше, существует несколько режимов работы осушителя: FIX, DPD и TEST.

При режиме работы FIX время цикла зависит от следующих оперативных параметров:

- Требуемая Точка Росы (-20°C, -40°C, -70°C);
- Установленный процент загрузки (OFF ... 100%);
- Максимальное проектное давление осушителя (Max. 10,3 barg или Max. 16 barg)

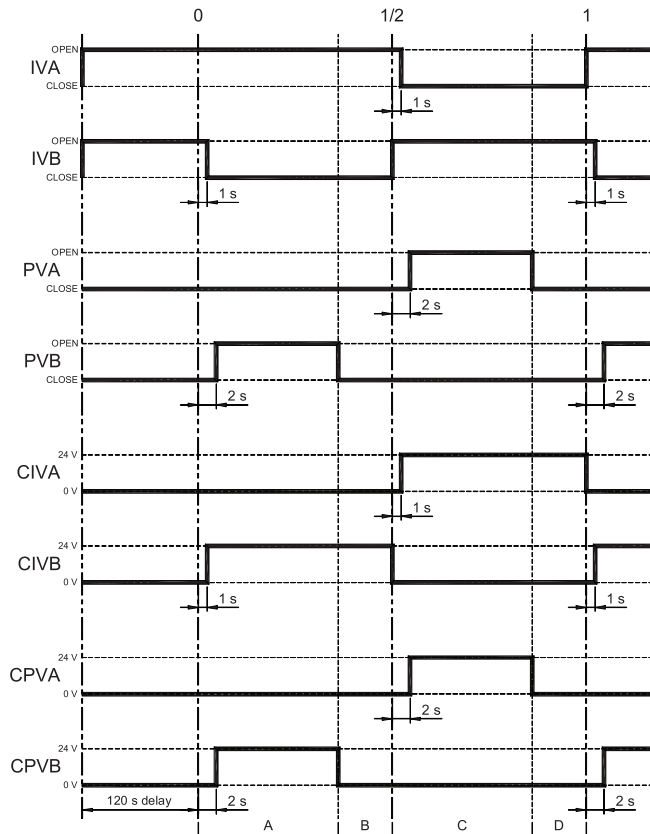

Ниже приведена сводная таблица времени цикла, в зависимости от действительной конфигурации осушителя:

Загрузка	Низкое давление						Высокое давление					
	-20°C/-4°F		-40°C/-40°F		-70°C/-100°F		-20°C/-4°F		-40°C/-40°F		-70°C/-100°F	
	Время А	Время В	Время А	Время В	Время А	Время В	Время А	Время В	Время А	Время В	Время А	Время В
%	сек	сек	сек	сек	сек	сек	сек	сек	сек	сек	сек	сек
100	355	95	240	60	70	50	270	180	180	120	46	74
90	320	130	217	83	64	56	244	206	163	137	42	78
80	285	165	193	107	57	63	217	233	145	155	38	82
70	251	199	170	130	51	69	191	259	128	172	34	86
60	216	234	147	153	45	75	165	285	111	189	30	90
50	181	269	124	177	39	82	139	312	94	207	27	94
40	146	304	100	200	32	88	112	338	76	224	23	97
30	111	339	77	223	26	94	86	364	59	241	19	101
OFF	0	450	0	300	0	120	0	450	0	300	0	120

Примечание: Время А = Времени С и Время В = Времени D



При изменении заводской конфигурации необходимо проверить соответствие установленного жиклера новым параметрам.

5. Техническое описание

5.5.4.2


DPD

A =	Время регенерации колонны А (постоянное)
B1 =	Время повторной компрессии / колонна А в режиме ожидания (изменяемое)
C =	Время регенерации колонны В (постоянное)
D1 =	Время повторной компрессии / колонна В в режиме ожидания (изменяемое)
SPC =	Заданное значение переключения (-20°C или -40°C)
A =	C B1 может отличаться от D1
A + B1 + C + D1 = Полный цикл	

В то время как колонна А находится в работе, колонна В регенерируется в течение времени «С» (постоянное время), которое зависит от выбранного цикла работы (см. таблицу программируемых значений ниже). По завершении регенерации, давление в колонне В снова повышается и колонна находится в режиме ожидания до тех пор, пока датчик Точки Росы (PDP Meter) не зафиксирует достижение заданного значения переключения (SPC), после чего активируется контроллер DDC15 и происходит смена колонн. Процесс повторяется так же, когда в работе находится колонна В.

Цикл DPD (DewPoint Demand) позволяет установить время цикла, то есть количество воздуха, необходимого для регенерации, в зависимости от действительной установленной загрузки осушителя. В данном случае должен быть установлен датчик Точки Росы (PDP Meter) (опция). Установить DIP D3 на ON и DIP D7 на ON. Режим DPD может быть выбран только при Точке Росы -20°C и -40°C (задать необходимое условие на DIP D1 и DIP D2).

После прохождения первых четырех циклов работы при включении, которые проходят в режиме FIX, контроллер DDC15 переходит в режим DPD как показано на следующем графике:

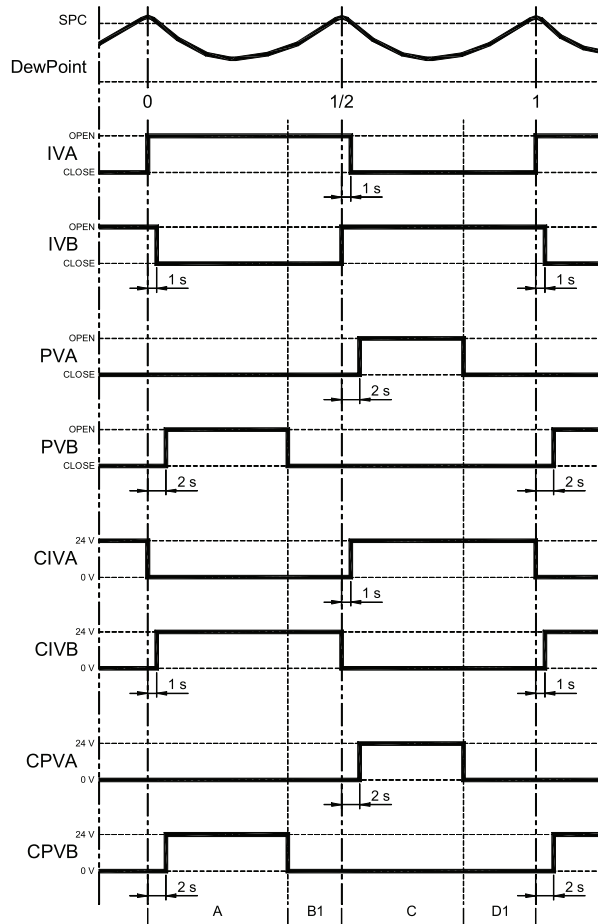

	Низкое давление		Высокое давление	
	-20°C/-4°F	-40°C/-40°F	-20°C/-4°F	-40°C/-40°F
Время A = C [s]	355	240	270	180
Минимальное значение времени B1 и D1 [s]	95	60	180	120

Если Точка Росы оказывается ниже заданного значения переключения SPC, переключение колонн происходит каждые 30 минут. Если действительная нагрузка приближается к номинальной нагрузке, контроллер DDC15 автоматически работает в режиме FIX (при этом загорается индикатор \bigcirc FIX, и остается включенным вместе с индикатором \bigcirc DPD). Режим DPD восстанавливается, когда показатели Точки Росы опускаются ниже заданного значения SPC.



Для оптимального управления циклом DPD, датчик Точки Росы установлен в середине колонны. Точка росы на выходе из колонны всегда ниже, чем в средней части.




В случае поломки и/или аномалии в работе датчика Точки Росы (PDP Meter) контроллер DDC15 автоматически переключится в режим FIX.

5.5.4.3

FIX - 2ая загрузка

Контроллер DDC15 дает возможность регулировать еще один параметр загрузки через цифровой вход “2ая Загрузка”, расположенный на электронной плате; значение параметра “2ая Загрузка” активируется при закрытом свободном контакте (без напряжения).

Использование этой функции возможно только в режиме FIX и позволяет управлять работой одного компрессора или контролировать также второй компрессор, установленный параллельно:

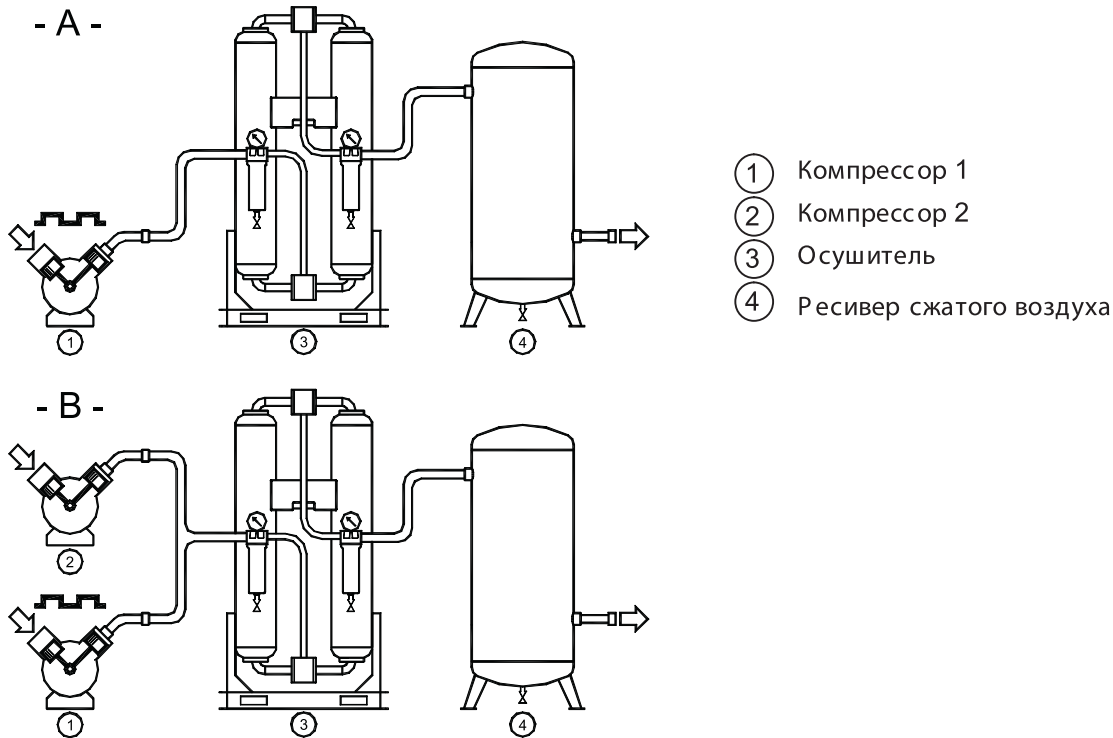

При установке рисунок -А

(один компрессор, работающий циклично), могут быть заданы два различных параметра загрузки: первый, соответствующий действительной загрузке, и второй при отсутствии загрузки – OFF. Таким образом, как только компрессор выключается, осушитель завершает последний рабочий цикл и находится в режиме ожидания.

При установке рисунок -В

(два компрессора, установленных параллельно), первый параметр загрузки поддерживается при сумме производительности двух компрессоров, второй - при работе оборудования только с одним компрессором (например, компрессор 1). Для расчета % действительной загрузки, при “1ой Загрузке” или при “2ой Загрузке” см. раздел 7.5.2.1, используя в первом случае сумму действительной производительности двух компрессоров, во втором - реальную производительность только компрессора 1.

Подключение и установка загрузки в функции “2ая Загрузка” должно осуществляться только квалифицированным специалистом.



Установка слишком низкого % загрузки приведет к снижению времени регенерации адсорбирующего материала и, как следствие, его преждевременному износу. **Производитель не несет ответственность за сбои в работе осушителя, вызванные установкой неверных параметров.**

5. Техническое описание

5.5.4.4

Test

Для поиска поломок и/или аномалий или для проведения операций по техническому обслуживанию, осушитель может работать в режиме диагностического цикла, производя пошаговое переключение циклов.

В этом режиме осушитель проходит девять фаз (от шага 1 до шага 9), которые составляют полный









цикл работы. Для запуска режима TEST необходимо установить соответствующие ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ DIP (DIP D1 и DIP D2) в позицию ON, что сопровождается миганием индикатора "○TEST" в меню "Cycle mode" ("Вид цикла") контроллера. На ДИСПЛЕЕ загорается первый индикатор, отмечая начало первого шага; при нажатии кнопки



осушитель переходит к следующему шагу, до достижения шага 10. При последу-

ющем нажатии кнопки , осушитель вновь начинает работу с шага 1.

Ниже приведена сводная таблица различных шагов:

Шаг	На дис-плее	Состояние индикаторов	Состояние колонн		Клапаны на входе колонны		Клапаны деком-прессии		Электроклапаны управления				
			Индикатор ВКЛ	[ВКЛ]	A	B	IVA	IVB	PVA	PVB	CIVA	CIVB	CPVA
1	- 1	Нет индикатора	= давлению в линии	= давлению в линии	Закрыт	Закрыт							
Не продолжать, если давление в колоннах А и В не достигло рабочего													
2	- 2		= давлению в линии	= давлению в линии	Открыт	Открыт	Закрыт	Закрыт	Не активирован	Не активирован	Не активирован	Не активирован	
3	- 3		= давлению в линии	= давлению в линии	Открыт	Закрыт	Закрыт	Закрыт	Не активирован	Активирован	Не активирован	Не активирован	
4	- 4		= давлению в линии	< 0,3 barg	Открыт	Закрыт	Закрыт	Открыт	Не активирован	Активирован	Не активирован	Активирован	
5	- 5		= давлению в линии	от 0 bar до давления в линии	Открыт	Закрыт	Закрыт	Закрыт	Не активирован	Активирован	Не активирован	Не активирован	
Не продолжать, если давление в колоннах А и В не достигло рабочего													
6	- 6		= давлению в линии	= давлению в линии	Открыт	Открыт	Закрыт	Закрыт	Не активирован	Не активирован	Не активирован	Не активирован	
7	- 7		= давлению в линии	= давлению в линии	Закрыт	Открыт	Закрыт	Закрыт	Активирован	Не активирован	Не активирован	Не активирован	
8	- 8		< 0,3 barg	= давлению в линии	Закрыт	Открыт	Открыт	Закрыт	Активирован	Не активирован	Активирован	Не активирован	
9	- 9		от 0 bar до давления в линии	= давлению в линии	Закрыт	Открыт	Закрыт	Закрыт	Активирован	Не активирован	Не активирован	Не активирован	
Не продолжать, если давление в колоннах А и В не достигло рабочего													
10	- 10	Все индикаторы	= давлению в линии	= давлению в линии	Закрыт	Закрыт	Закрыт	Закрыт	Активирован	Активирован	Не активирован	Не активирован	

5.5.5

Техническое обслуживание

Предупреждающие сигналы контроллера не влияют на работу оборудования, а только индицируют предупреждение о необходимости проведения технического обслуживания.

Периодически необходимо осуществлять замену фильтра на входе, фильтра на выходе и адсорбирующего материала. При помощи DIP D5 задать срок: в положении OFF до 3000 час/год, в положении ON - более 3000 час/год.

Контроллер DDC15 осуществляет подсчет часов работы осушителя и активирует предупреждающие сигналы, извещающие о необходимости проведения названных операций, а именно:

	DIP D5 = OFF		DIP D5 = ON	
	Предупреждающий сигнал	Следующее извещение	Предупреждающий сигнал	Следующее извещение
Фильтр на входе	Каждые 3000 часов	Каждые 600 часов	Каждые 4000 часов	Каждые 800 часов
Фильтр на выходе				
Адсорбирующий материал	Каждые 9000 часов	Каждые 1000 часов	Каждые 12000 часов	Каждые 1500 часов

5.5.6

Предохранители

На электронной плате находятся три различных предохранителя, обозначенные F1, F2 и F3. Предохранители защищают следующие цепи:
 F1 = (2A тип "Т" $\varnothing 5 \times 20$ mm) → общее питание;
 F2 = (1A тип "Т" $\varnothing 5 \times 20$ mm) → электроклапаны разгрузки;
 F3 = (0,5A тип "Т" $\varnothing 5 \times 20$ mm) → контроллера.



При поломках или аномалиях в работе, предохранители могут сгореть. В таком случае, после устранения неполадки, их необходимо заменить. См. специальный раздел "Поиск неисправностей".

5.5.7

Коммуникационные линии



Контроллер DDC15 имеет порт серии RJ 45 (стандарт RS 232) который позволяет осуществлять контроль через PC или PLC. Возможно получить следующую информацию:

1. Оперативные условия.
2. Параметры работы.
3. Сигналы тревоги.
4. Оставшееся запрограммированное время до технического обслуживания.



Для переноса указанной выше информации не требуется специального аппаратного оборудования, достаточно заказать у производителя/продавца соответствующее программное обеспечение.

Если пользователь намерен подключить осушитель к компьютерной сети, на электронной плате контроллера имеется соединительный двухполюсный разъем (см. рисунок), который может быть подсоединен кабелем с витой парой к PC или PLC, осуществляющей контроль.



Подключение осушителя к компьютерной сети должно осуществляться квалифицированным специалистом. Перед началом проведения работ убедитесь, что: Комплектующие подключаемого оборудования не находятся под напряжением и не могут быть подключены к сети электропитания.

5.6


Датчик точки росы (опция)

Контроллер DDC15 имеет аналоговый вход 4-20mA, к которому подсоединен датчик Точки Росы (PDP Meter), с набором для теста.

Датчик Точки Росы позволяет:

- Отображать на дисплее контроллера DDC15 показатель Точки Росы;
- Запускать осушитель в режиме DPD (см. раздел 5.5.4.2 DPD);
- Исползовать предупреждающий сигнал HI PDP (Слишком высокая Точка Росы) (см. раздел 5.5.3.2 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ DIP (DIP-SWITCHES)).


Набор тестирования состоит из гнезда (поз. 2), в котором установлен датчик Точки Росы. Через гнездо должен проходить постоянный поток сжатого воздуха (около 2 литров/мин.) забираемый из измеряемой колонны. При помощи клапана переключения колонн (поз. 1) происходит выбор рабочей колонны, из которой поступает воздух для снятия показаний; количество воздуха юстируется регулятором потока (поз. 3).



- 1 Клапан переключения колонн
- 2 Гнездо датчика Точки Росы
- 3 Регулятор потока измеряемого воздуха

7.6.1

Аналоговый сигнал PDP

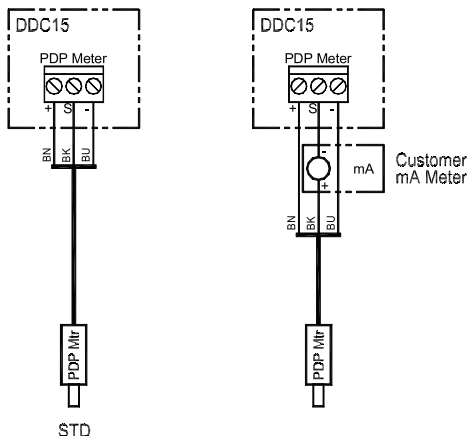

При стандартных установках аналоговый сигнал, подаваемый преобразователем Точки Росы, подается только на котроллер DDC15. Пользователь может использовать получаемый аналоговый сигнал 4-20mA для других целей (мониторинг показателя влажности и т.д.).


Достаточно присоединить измеритель mA к клемме S контроллера DDC15, как показано на схеме. Следует принять во внимание, что изменение сигнала происходит в рамках от 4mA (что соответствует температуре -80°C) и до 20mA (что соответствует температуре +20°C), а измерительная шкала контроллера - от -60°C до +20°C.

5. Техническое описание

5.7

Реле давления «Сигнал тревоги смены колонн» (опция)

На каждой из колонн устанавливается реле давления (соответственно PSA и PSB) для активации функции «СИГНАЛ ТРЕВОГИ СМЕНЫ КОЛОНН» контроллера DDC15. Контакты реле давления PSA замкнуты, когда колонна А находится под давлением, соответственно контакты PSB замкнуты, когда колонна В находится под давлением. Если, по любой причине, поток воздуха не был перенаправлен, если переключение колонн не произошло или произошло неправильно, система сможет обнаружить ошибку и подать сигнал. Для активации функции сигнала тревоги смены колонн необходимо установить DIP U2 в позицию ON (см. также раздел 5.5.3.2 «ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ DIP»).

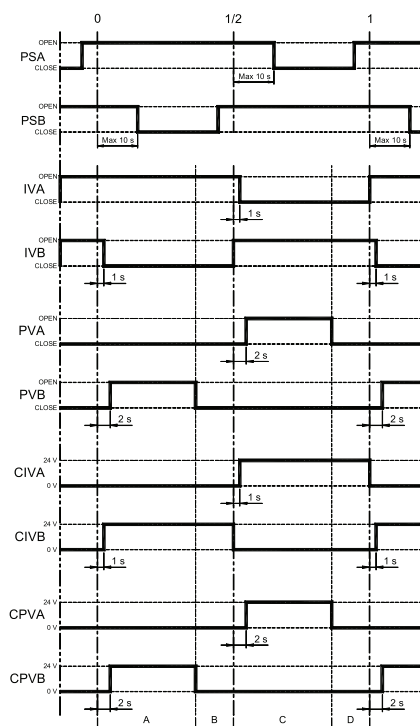

- **Точка 0:** контакты PSA замкнуты, а контакты PSB размыкаются не более чем через 10 секунд
- **Точка 1/2:** контакты PSB замкнуты, а контакты PSA размыкаются не более чем через 10 секунд.
- **Точка 1 = Точка 0** (повтор цикла).

5.7.1

Калибровка

В таблице приведены значения настройки реле давлений:

Рабочее давление Осушителя		Давление срабатывания реле давления на закрытие:		Давление срабатывания реле давления на открытие:	
[barg]	[psig]	[barg]	[psig]	[barg]	[psig]
4 - 5,9	58 - 86	≥ 3	≥ 43,5	≤ 1	≤ 14,5
6 - 8,9	87 - 129	≥ 4	≥ 58	≤ 1	≤ 14,5
9 - 11,9	130 - 173	≥ 6	≥ 87	≤ 1	≤ 14,5
> 12	> 174	≥ 8	≥ 116	≤ 1	≤ 14,5

6.1

Контроль и техобслуживание



Только квалифицированный персонал может проводить поиск, устранение неисправностей и/или техобслуживание.



До начала проведения любых профилактических или ремонтных работ, убедитесь что:

- ни один компонент осушителя не находится под напряжением и не может быть подключен к электропитанию.
- ни один компонент осушителя не находится под давлением и не может быть подано давление из пневмосети.



Внимание: прежде чем включать оборудование, оператор обязан выполнить меры безопасности, используя противозумовые индивидуальные средства защиты (беруши, противозумовые наушники и т.д.).

Ежедневно:



- Проверить функционирование системы слива конденсата фильтра на входе
- Проверить уровень засорения фильтров с помощью дифференциальных манометров
- Убедиться, что переключение колонн происходит регулярно в установленное время
- Убедиться, что манометр регенерируемой колонны показывает 0 barg

Каждые 3000 часов или ежегодно



- Заменить элементы фильтров на входе и выходе
- Очистить или заменить глушители
- Проверить функционирование электроклапанов(IVA, IVB, PVA и PVB) и соответствующих электроклапанов управления (CIVA, CIVB, CPVA и CPVB).
- Убедиться, что все гайки электросистемы плотно закручены
- По завершении работ убедиться, что осушитель правильно работает.

Каждые 2 года или 6000 часов



- Помимо выполнения ежегодного технического обслуживания необходимо:
- Заменить мембраны электроклапанов (IVA, IVB, PVA и PVB).
 - Заменить клапаны OVA и OVB.
 - По завершении работ убедиться, что осушитель правильно работает.

Каждые 3 года или 9000 часов



- Заменить адсорбирующее вещество
- Средний срок службы адсорбирующего вещества составляет 3-5 лет при продолжительности цикла 10 минут и 3000 часов в год. Кроме того, на срок службы влияет качество и температура воздуха на входе, а также правильное техническое обслуживание.

6.2

Неисправности и способы их устранения



Только квалифицированный персонал может проводить поиск, устранение неисправностей и/или техобслуживание.



















Для поиска неисправностей рекомендуется активировать диагностический цикл TEST (см. п. 5.5.4.4) и проверить «шаг-за-шагом» правильность выполнения рабочих операций.



Внимание: прежде чем включать оборудование, оператор обязан выполнить меры безопасности, используя противозумовые индивидуальные средства защиты (беруши, противозумовые наушники и т.д.).

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА И СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
<i>Влажность на выходе.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Осушитель выключен – включить осушитель • Осушитель только что был включен и адсорбирующий материал оставляет следы влаги – использовать осушитель при нагрузке 50% от номинальной минимум в течение 2-х дней, после чего проверить функционирование осушителя. • Осушитель не выполняет цикл переключения – см. специальный раздел • Воздух на входе слишком горячий – восстановить номинальные условия • Давление воздуха на входе слишком низкое – убедиться, что установленный жиклер регенерации соответствует действительному рабочему давлению осушителя. При возникновении сомнений обратитесь к розничному продавцу • Количество входящего воздуха выше расхода осушителя – сократить расход осушителя – восстановить номинальные условия • Фильтр на входе не сливает конденсат – проверить функционирование сливного устройства • Таймер слива конденсата фильтра отрегулирован неправильно – сократить паузу между сливами • Манометр регенерируемой колонны показывает давление больше 0 – закупорены глушители – очистить или заменить глушители • Изменено время цикла электронного контроллера DCC 15 – восстановить номинальные условия • Износ адсорбирующего материала – заменить материал
<i>Не активируются электроклапаны управления.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Проверить наличие электрического питания • Проверить электропроводку • Проверить предохранители на плате электронного контроллера DCC 15 • Загрязнение электроклапана – снять клапан и очистить его • Сгорела катушка электроклапана – заменить катушку
<i>Осушитель не выполняет цикл переключения</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Недостаточное давление для клапанов управления – настроить группу FR (регулятор) на 5.5 бар. • Не активизируется электроклапаны управления – см. специальный раздел. • Не работает один или более лепестковых клапанов – проверить пластмассовые соединительные трубки и/или провести техническое обслуживание.
<i>Весь входящий воздух выпускается через глушители.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Осушитель не выполняет цикл сообщения – см. специальный раздел. • Один из электроклапанов управления (CIVA, CIVB, CPVA и/или CPVB) засорен – снять и прочистить электроклапан. • Один из лепестковых клапанов (IVA, IVB, PVA и/или PVB) заблокирован – проверить пластмассовые соединительные трубки и/или провести техническое обслуживание. • Один из клапанов на выходе (OVA и/или OVB) заблокирован – заменить его. • Электронный контроллер DDC15 постоянно запрашивает один или несколько электроклапанов – проверить соединения и возможно произвести замену. • Было изменено время цикла на контроллере DDC15 – восстановить номинальные условия. • Засорение жиклера регенерации – снять жиклер и очистить его.

6. Техобслуживание, поиск неисправностей, запчасти и демонтаж

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА И СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
<p><i>Выход жидкости через глушители.</i></p> <p>Датчик контроллера   DDC15 мигает или горит "HI PDP" (СЛИШКОМ ВЫСОКАЯ ТОЧКА РОСЫ).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Влажность воздуха на выходе – см. специальный раздел. • Датчик Точки Росы (опция) определяет слишком высокую Точку Росы, возникающую по перечисленным ниже причинам: <ol style="list-style-type: none"> 1. Влажность воздуха на выходе – см. специальный раздел. 2. Были изменены установленные параметры Регулятора потока воздуха для осуществления замеров (см. раздел 5.6) – восстановить номинальные условия. 3. Клапан выбора рабочей колонны (см. раздел 5.6) заблокирован – заменить клапан. 4. Проверить электрическое подсоединение датчика. 5. Сбиты настройки зонда – обратитесь к розничному продавцу. 6. Зонд поврежден – произвести замену. 7. Потеря сжатого воздуха в трубках и/или в соединениях – проверить соединения и заменить поврежденные детали. 8. Трубка или соединение засорено – произвести замену.
<p>Индикатор контроллера   DDC15 мигает или горит "FAIL TO SWITCH" («НЕ ПРОИЗОШЛО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КОЛОНН»).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Реле давления (опция), обеспечивающее функцию «СИГНАЛ ТРЕВОГИ СМЕНЫ КОЛОНН», позволяет обнаружить нарушения при смене колонн, возникающие по следующим причинам: <ol style="list-style-type: none"> 1. Осушитель не выполняет циклы смены колонн – см. специальный раздел. 2. Весь воздух на входе выходит через глушители – см. специальный раздел. 3. Один из электроклапанов управления (CIVA, CIVB, CPVA и/или CPVB) не активируется – см. специальный раздел. 4. Сбиты настройки реле давления – восстановить настройки, заданные производителем (см. раздел 5.7). 5. Потеря сжатого воздуха в трубках и/или в соединениях – проверить соединения и заменить поврежденные детали. 6. Трубка или соединение засорено – произвести замену.
<p>Индикатор контроллера   DDC15 мигает или горит "SERVICE" («СЕРВИС»).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Необходимо произвести техническое обслуживание осушителя (см. также разделы 5.5.1 "СИНОПТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ" и 8.1 "КОНТРОЛЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ"), а именно: <ol style="list-style-type: none"> 1. Одновременное мигание индикатора "SERVICE" («СЕРВИС») и индикатора  , означает, что фильтр на входе осушителя засорен – замена соответствующего фильтрующего элемента (картриджа). 2. Одновременное мигание индикатора "SERVICE" («СЕРВИС») и индикатора  , означает, что фильтр на выходе осушителя засорен - замена соответствующего фильтрующего элемента (картриджа). 3. Одновременное мигание индикатора "SERVICE" («СЕРВИС») и обоих индикаторов    означает, что сработал таймер планового проведения операций по техническому обслуживанию фильтров – замена фильтрующих элементов (картриджа). 4. Одновременное мигание индикатора "SERVICE" («СЕРВИС») и обоих индикаторов    означает, что сработал таймер планового проведения операций по техническому обслуживанию адсорбирующего материала – заменить адсорбирующий материал.

6. Техобслуживание, поиск неисправностей, запчасти и демонтаж

6.3

Рекомендуемые запчасти

Рекомендуемые запчасти позволяют в случае поломки своевременно провести обслуживание оборудования. Замена частей, которые могут выйти из строя, должна выполняться только специалистом или ремонт должен быть произведен нашим представителем.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для заказа предлагаемых запасных частей или других компонентов, необходимо указать данные с таблички заводских характеристик.

№	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛИ	КОД	1800	2160	2520	2740	3750	4860	6120	7560	9100
3	Адсорбент 485 кг	2221DMK300	1♦								
	Адсорбент 580 кг	2221DMK350		1♦							
	Адсорбент 690 кг	2221DMK400			1♦						
	Адсорбент 810 кг	2221DMK450				1♦					
	Адсорбент 1050 кг	2221DMK620					1♦				
	Адсорбент 1350 кг	2221DMK800						1♦			
	Адсорбент 1660 кг	2221DMKM10							1♦		
	Адсорбент 2040 кг	2221DMKM12								1♦	
6	Адсорбент 2410 кг	2221DMKM15									1♦
	Предохранительный клапан	64350MN035	2	2	2	2					
	Предохранительный клапан	64350MN040					2	2	2		
8	Предохранительный клапан	64350MN045								2	2
	Заглушка	62GH460040	6	6	6	6					
9	Заглушка	62GH460045					6	6	6	6	6
	Комплект клапана PVA-PVB	64360LL005	2	2							
10	Комплект клапана PVA-PVB	64360LL007			2						
	Комплект клапана PVA-PVB	64360LL010				2	2				
11	Комплект клапана PVA-PVB	64360LL015						2	2		
	Комплект клапана PVA-PVB	64360LL020								2	2
11	Запасная прокладка PVA-PVB	64360LL105	1♦	1♦							
	Запасная прокладка PVA	64360LL107			1♦						
	Запасная прокладка PVA	64360LL110				1♦	1♦				
	Запасная прокладка PVA	64360LL115						1♦	1♦		
	Запасная прокладка PVA	64360LL120								1♦	1♦
12	Комплект клапана IVA-IVB	64360LL010	2								
	Комплект клапана IVA-IVB	64360LL015		2	2						
13	Комплект клапана IVA-IVB	64360LL020				2	2				
	Комплект клапана IVA-IVB	64360LL025						2	2		
14	Комплект клапана IVA-IVB	64360LL030								2	2
	Запасная прокладка IVA-IVB	64360LL110	1♦								
14	Запасная прокладка IVA	64360LL115		1♦	1♦						
	Запасная прокладка IVA	64360LL120				1♦	1♦				
	Запасная прокладка IVA	64360LL125						1♦	1♦		
	Запасная прокладка IVA	64360LL130								1♦	1♦
16	Манометр 0-16 bar	5660NNN052	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Жиклер	62OT118005	1	1	1	1					
	Жиклер	62OT118010					1	1	1		
17	Жиклер	62OT118015								1	1
	Электрореле управления	64320FF150	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	Глушитель	64N56MN100	8	10	10	14	18	22	28	36	42
	Фильтрующий элемент X 0,01 micron	15000TX400	1♦	1♦	1♦						
23	Фильтрующий элемент X 0,01 micron	15000WX220				2♦	3♦	4♦	5♦	6♦	7♦
	Фильтрующий элемент S 1 micron	15000TS400	1♦	1♦	1♦						
24	Фильтрующий элемент X 0,01 micron	15000WS220				2♦	3♦	4♦	5♦	6♦	7♦
	Манометр DIG06	1510DIG006	2	2	2	2	2	2	2	2	2
25	Ручной клапан	64310MN100	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Дренажный клапан EZ-1	2215ETD001	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	Группа FR для электрорелепанов	64355FF055	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Синоптическая панель DCC15	5620150005	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29	Комплект клапана OVA-OVB	64345LL005	2♦								
	Комплект клапана OVA-OVB	64345LL010		2♦	2♦						
	Комплект клапана OVA-OVB	64345LL015				2♦	2♦				
	Комплект клапана OVA-OVB	64345LL020						2♦	2♦		
	Комплект клапана OVA-OVB	64345LL025								2♦	2♦

♦ Рекомендуемые запчасти.

6.4

Демонтаж осушителя

При демонтаже осушителя на утилизацию, рекомендуется распределить детали по типу материалов



ОПИСАНИЕ ДЕТАЛИ	МАТЕРИАЛ
Адсорбирующий материал	Молекулярное сито, масло
Рама и суппорты	Углеродистая сталь, эпоксидная краска
Трубопроводы	Алюминий, углеродистая сталь, эпоксидная краска
Колонны и диффузоры	Углеродистая сталь, нержавеющая сталь
Клапаны переключения колонн	Нержавеющая сталь AISI 316L, техно- полимер
Корпус фильтров	Алюминий, эпоксидная краска
Элементы фильтров	Фильтрующий материал, ПВХ, масло
Электроклапаны	Бронза, сталь, техно-полимер, ПВХ
Слив конденсата	ПВХ, алюминий, сталь, бронза
Глушители	Алюминий, нержавеющая сталь
Предохранительные клапаны	Латунь
Уплотнители и резиновое кольцевое уплотнение (o-ring)	Графит, синтетический каучук
Электрические провода	Медь, ПВХ
Электрические детали	ПВХ, медь, бронза


7. Габариты. Чертежи. Электросхемы

7.1

Габаритные размеры
оборудования


7.1.1

Размеры осушителя ADN 1800

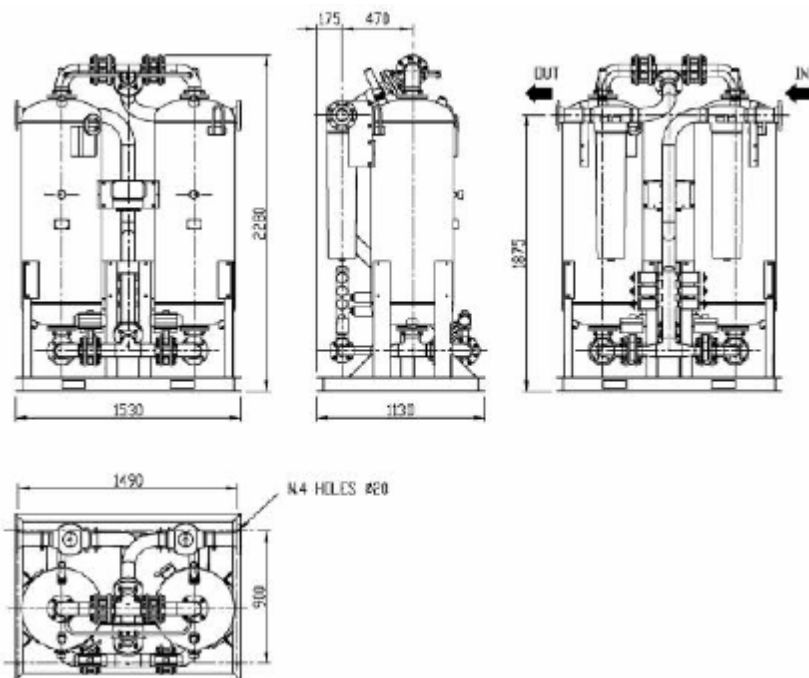


7.1.2

Размеры осушителя ADN 2160

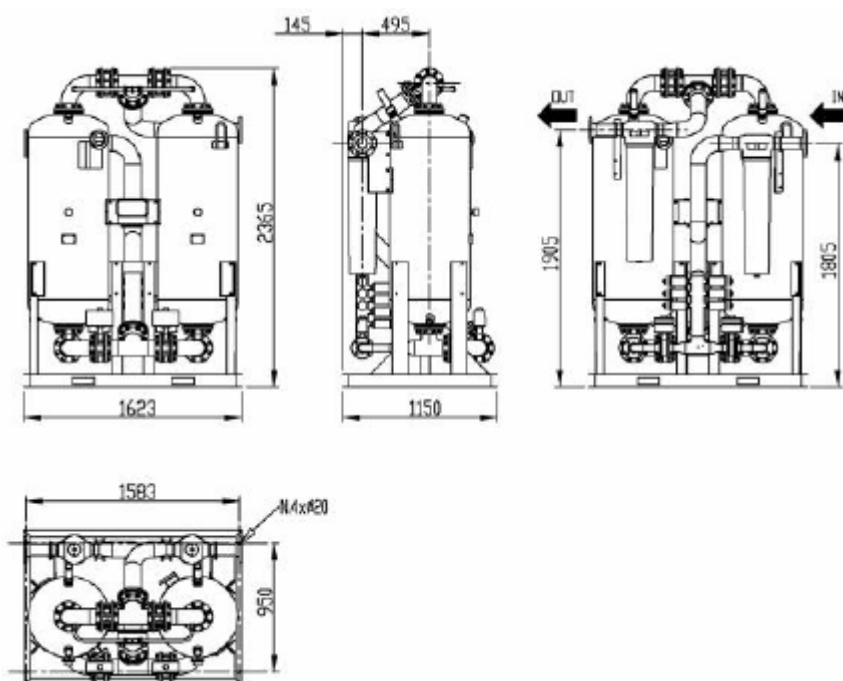


7.1.3

Размеры осушителя ADN 2520

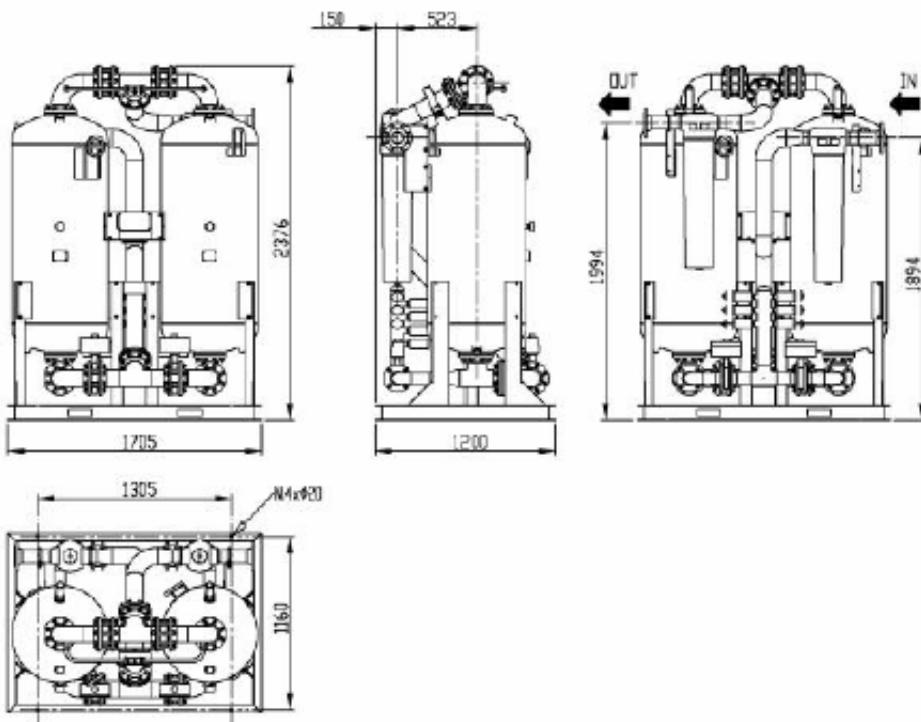

7.1.4


Размеры осушителя ADN 2740

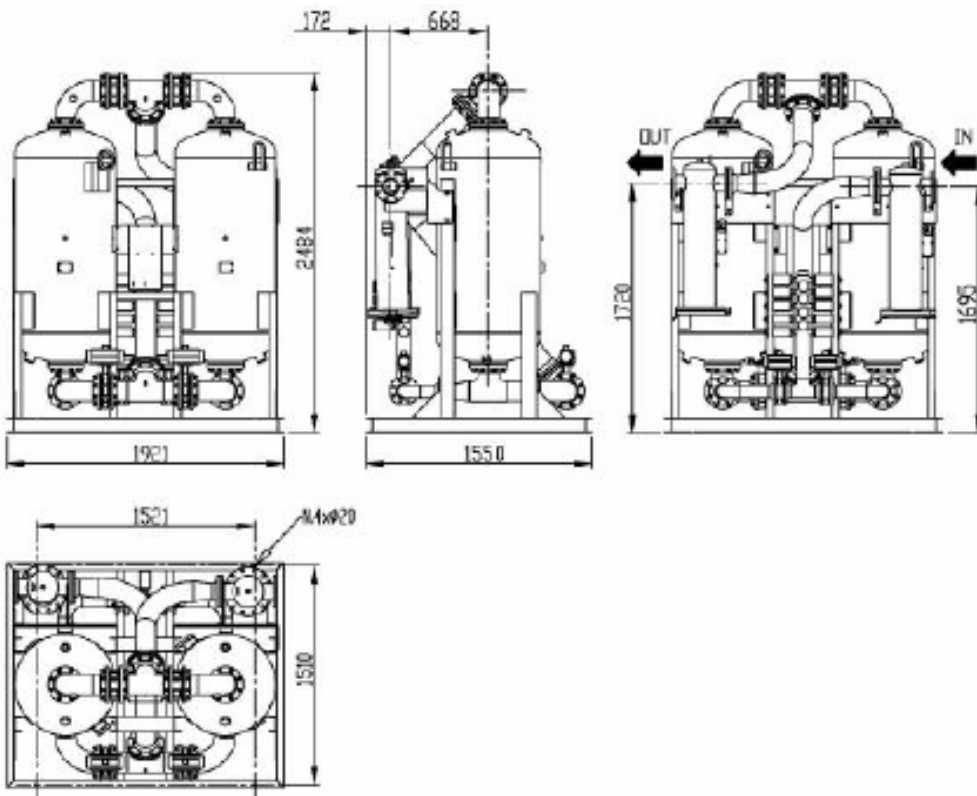

7. Габариты. Чертежи. Электросхемы


7.1.5

Размеры осушителя ADN 3750

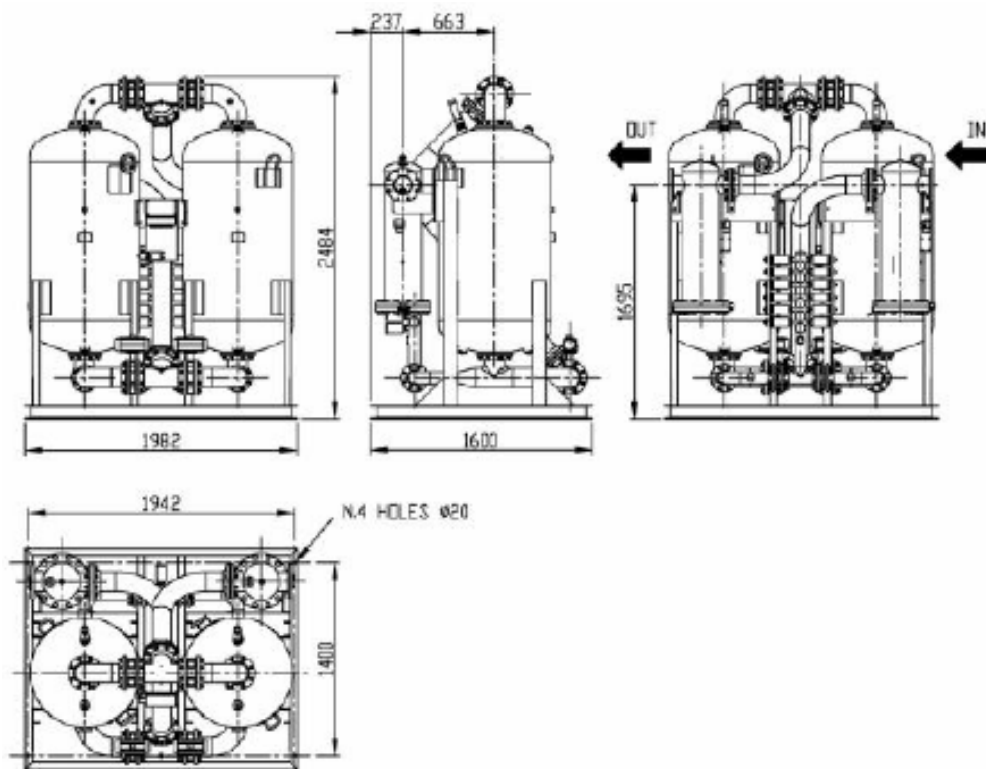


7.1.6

Размеры осушителя ADN 4860

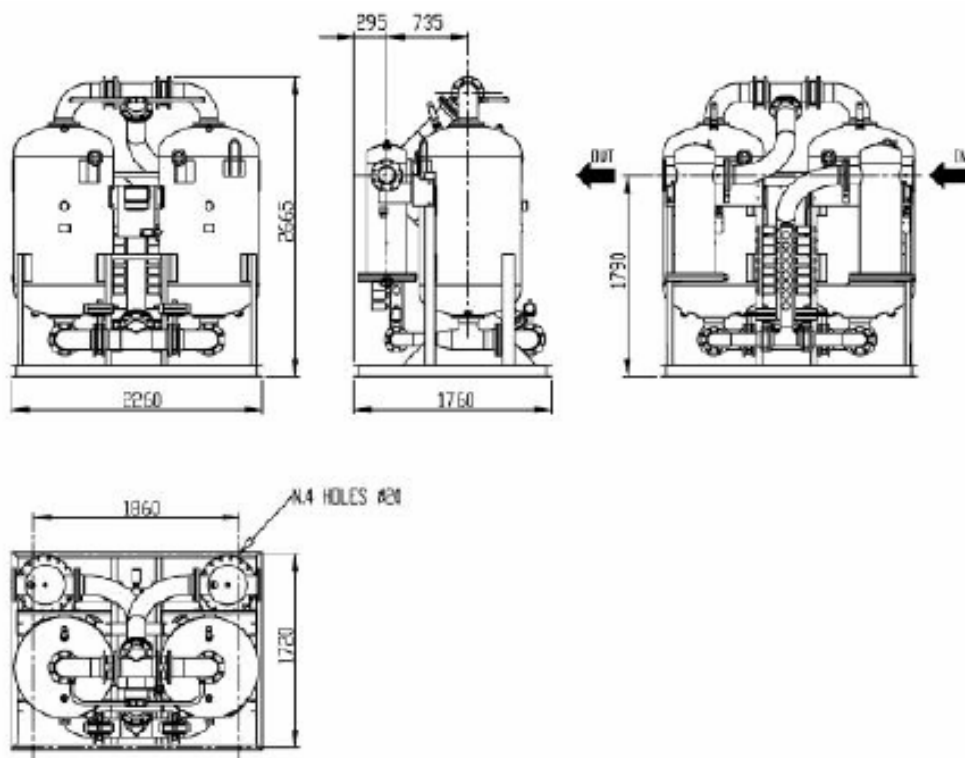


7.1.7

Размеры осушителя ADN 6120

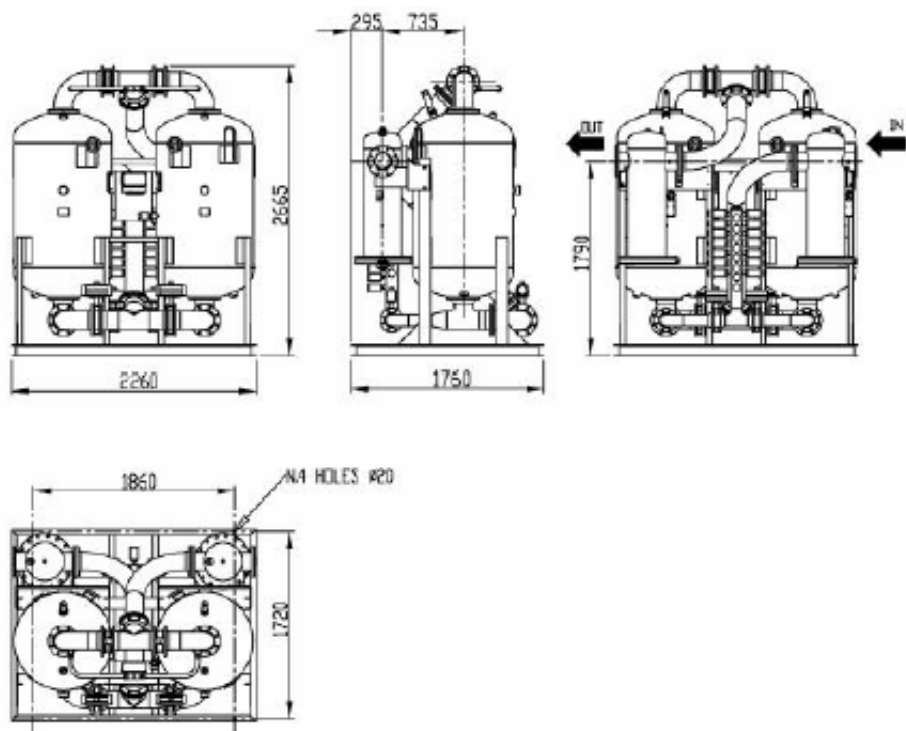

7.1.8


Размеры осушителя ADN 7560

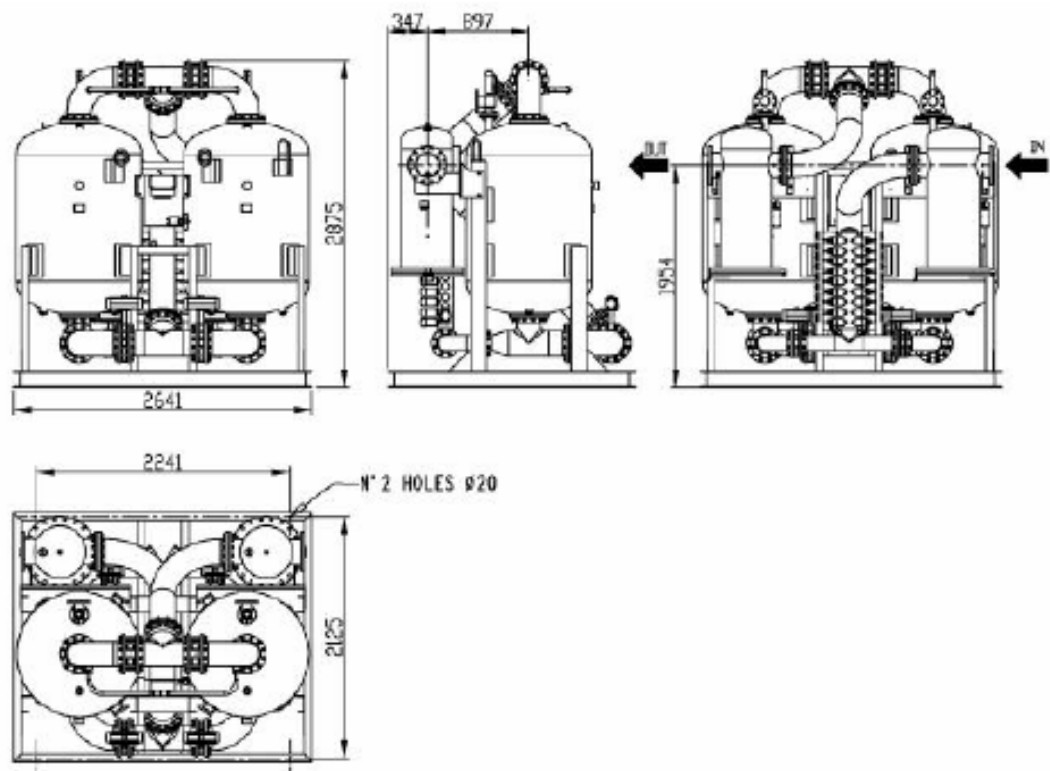

7. Габариты. Чертежи. Электросхемы

7.1.9

Размеры осушителя ADN 9100

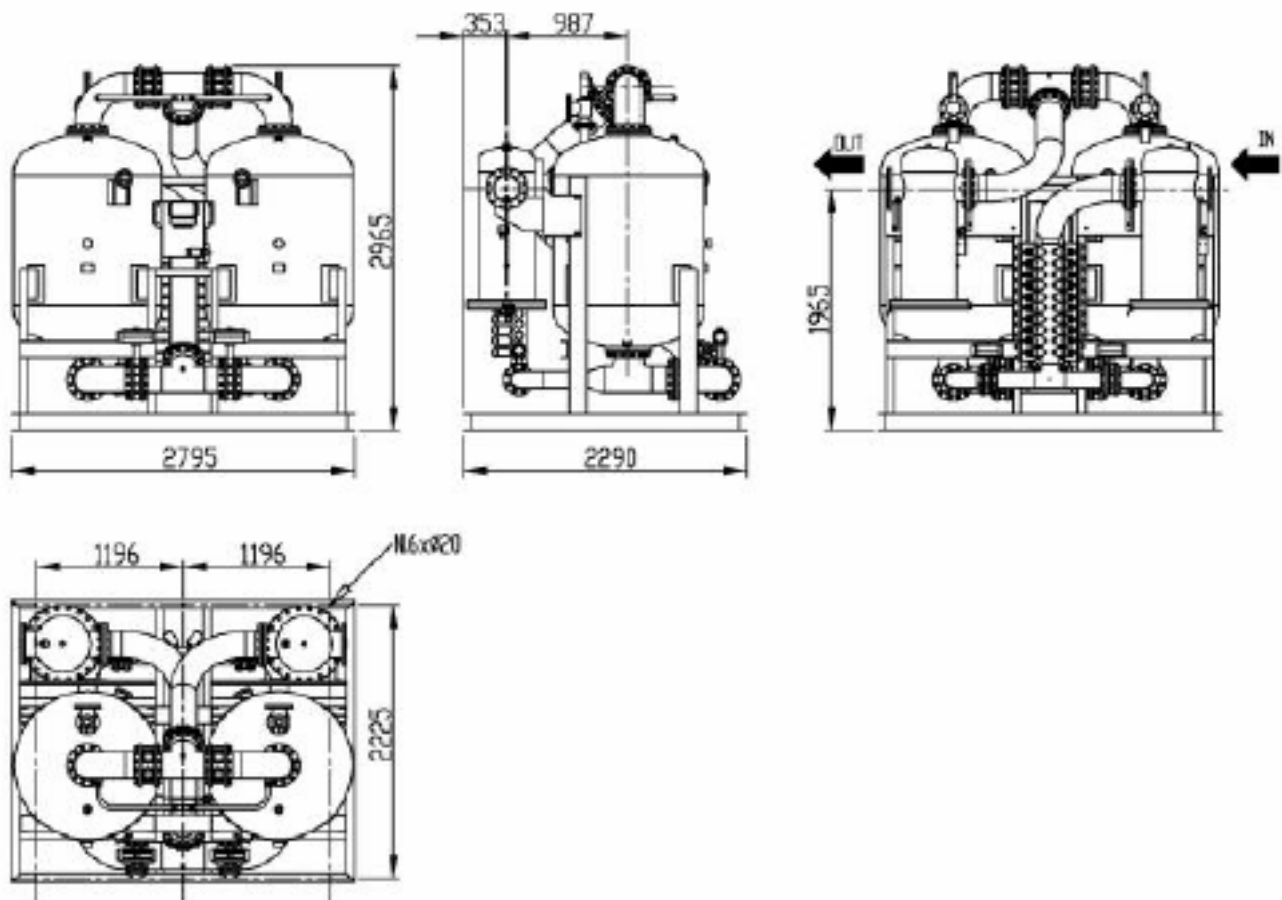

7.2.

Принципиальная схема компоновки

7.2.1

Принципиальная схема компоновки ADN 1800-2520

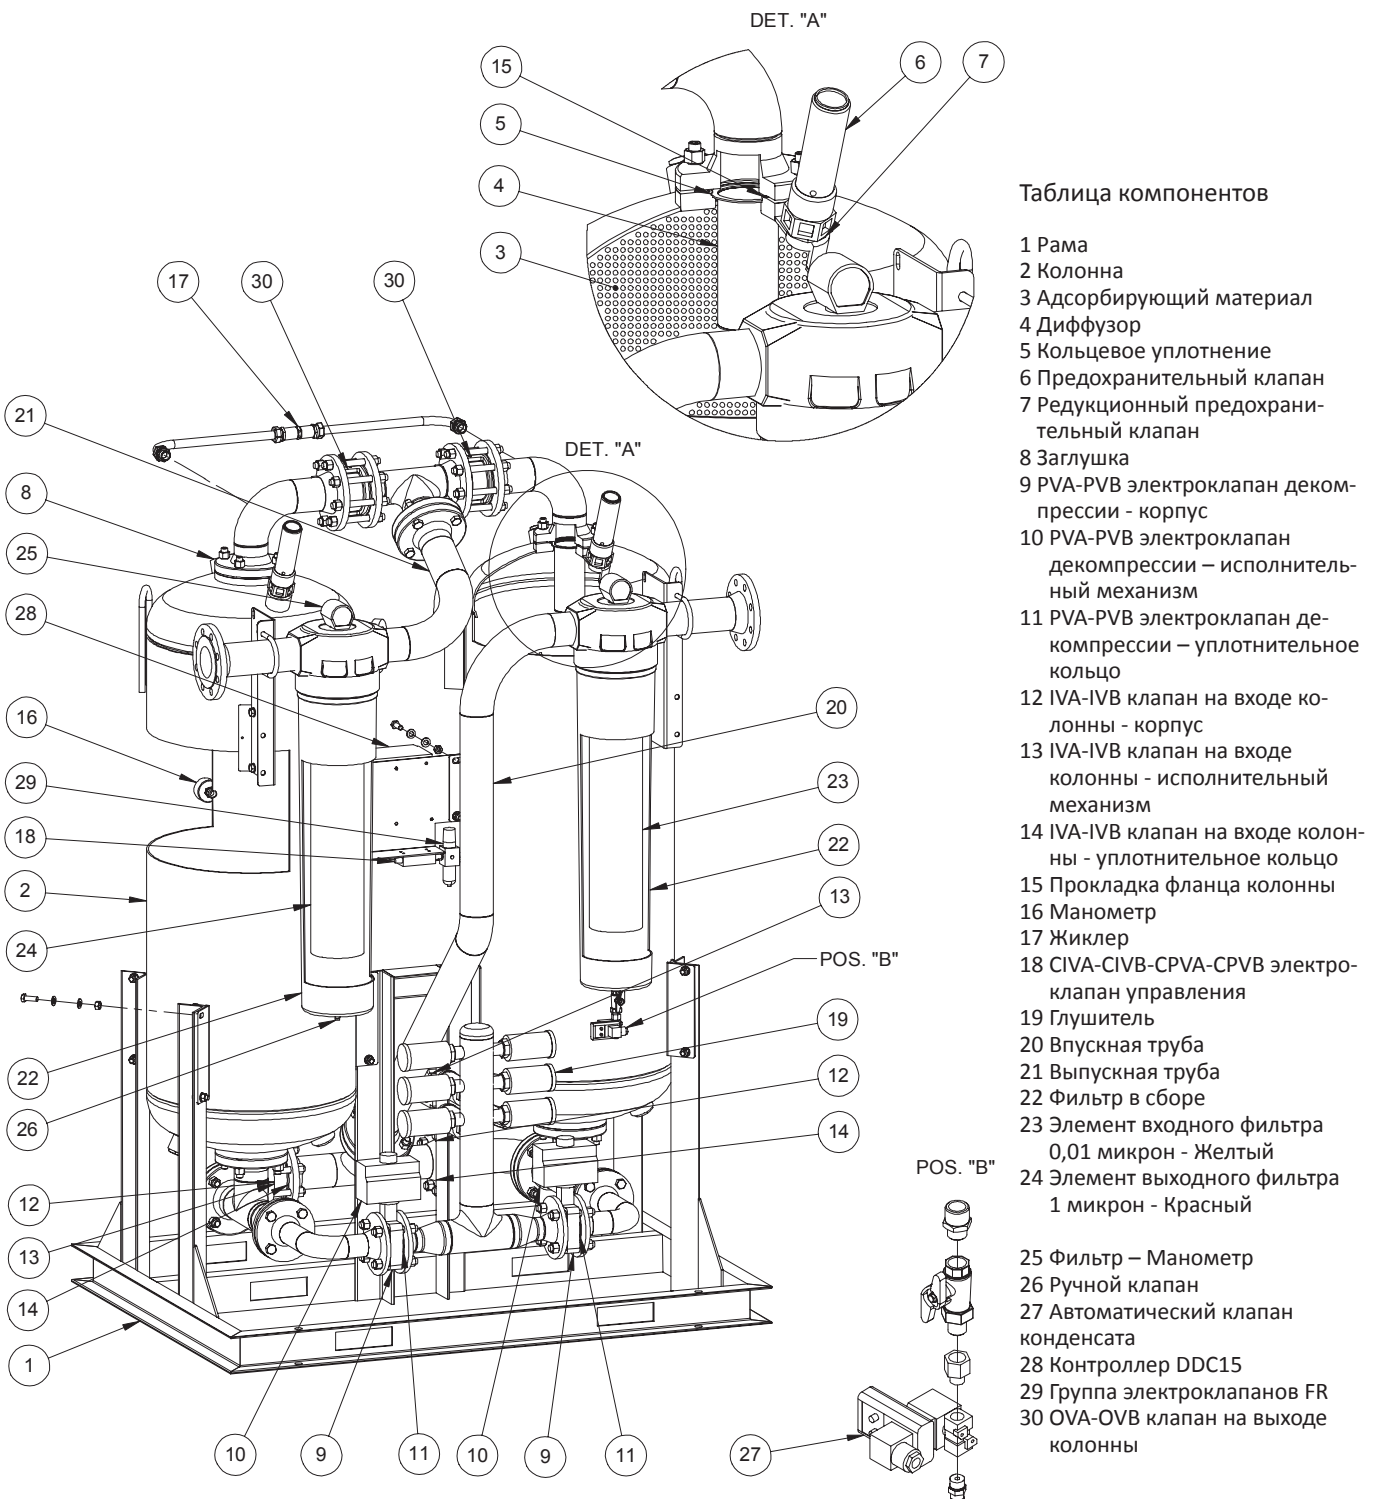


Таблица компонентов

- 1 Рама
- 2 Колонна
- 3 Адсорбирующий материал
- 4 Диффузор
- 5 Кольцевое уплотнение
- 6 Предохранительный клапан
- 7 Редукционный предохранительный клапан
- 8 Заглушка
- 9 PVA-PVB электроклапан декомпрессии - корпус
- 10 PVA-PVB электроклапан декомпрессии – исполнительный механизм
- 11 PVA-PVB электроклапан декомпрессии – уплотнительное кольцо
- 12 IVA-IVB клапан на входе колонны - корпус
- 13 IVA-IVB клапан на входе колонны - исполнительный механизм
- 14 IVA-IVB клапан на входе колонны - уплотнительное кольцо
- 15 Прокладка фланца колонны
- 16 Манометр
- 17 Жиклер
- 18 CIVА-CIVB-CPVA-CPVB электроклапан управления
- 19 Глушитель
- 20 Впускная труба
- 21 Выпускная труба
- 22 Фильтр в сборе
- 23 Элемент входного фильтра 0,01 микрон - Желтый
- 24 Элемент выходного фильтра 1 микрон - Красный
- 25 Фильтр – Манометр
- 26 Ручной клапан
- 27 Автоматический клапан конденсата
- 28 Контроллер DDC15
- 29 Группа электроклапанов FR
- 30 OVA-OVB клапан на выходе колонны

7. Габариты. Чертежи. Электросхемы

9.2.2

Принципиальная схема компоновки ADN 2740-9100

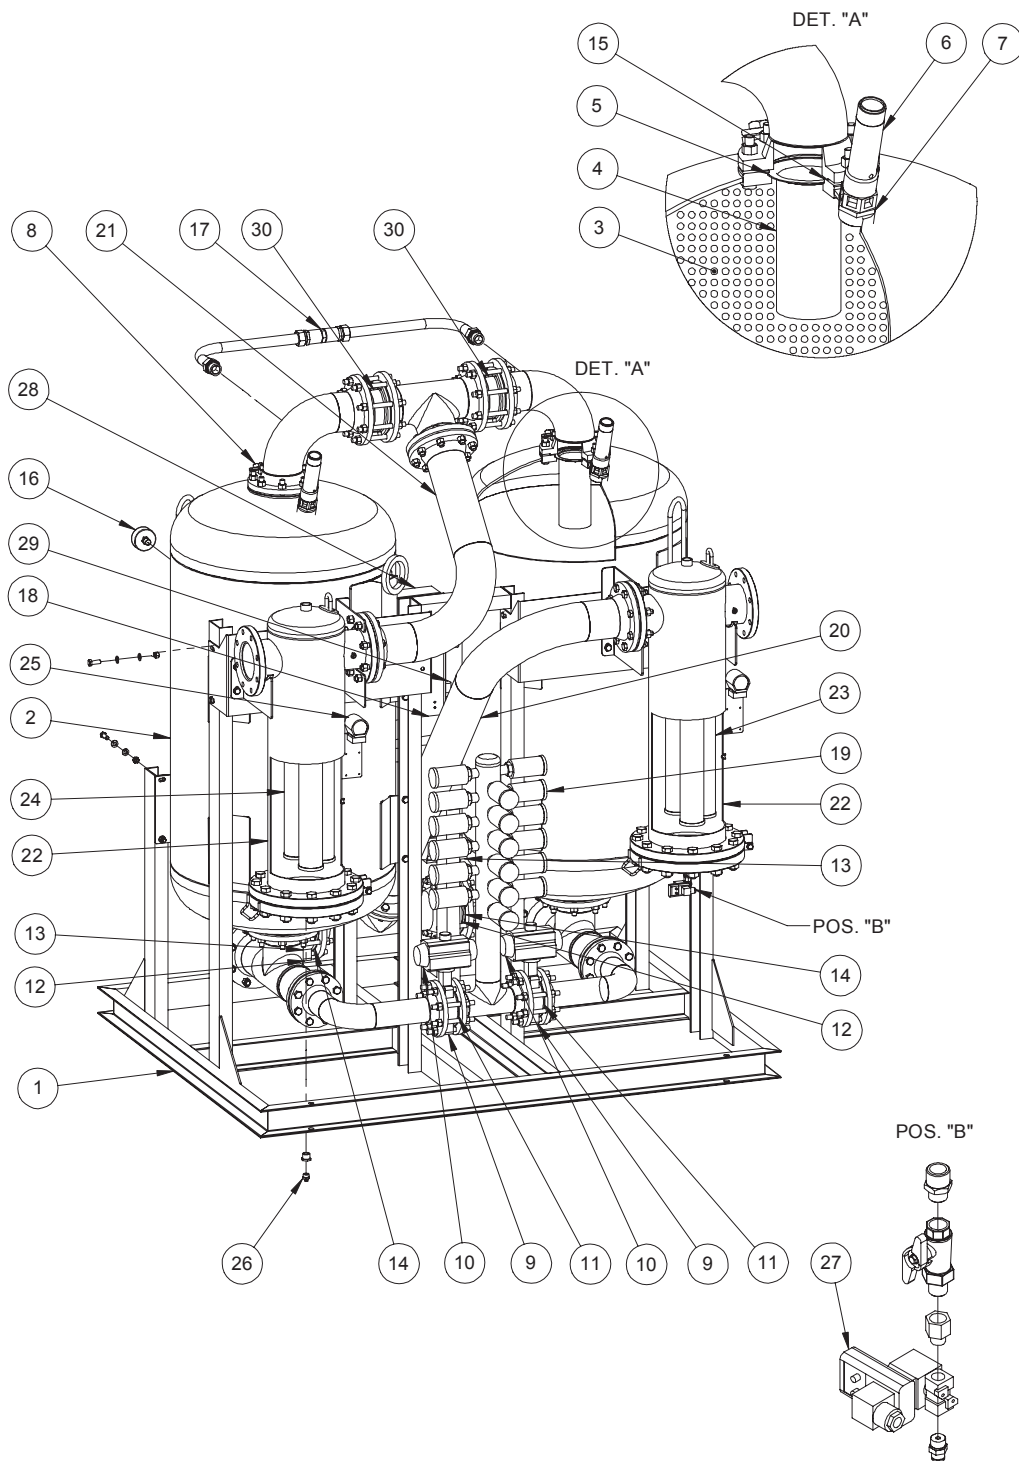


Таблица компонентов

- 1 Рама
- 2 Колонна
- 3 Адсорбирующий материал
- 4 Диффузор
- 5 Кольцевое уплотнение
- 6 Предохранительный клапан
- 7 Редукционный предохранительный клапан
- 8 Заглушка
- 9 PVA-PVB электроклапан декомпрессии - корпус
- 10 PVA-PVB электроклапан декомпрессии – исполнительный механизм
- 11 PVA-PVB электроклапан декомпрессии – уплотнительное кольцо
- 12 IVA-IVB клапан на входе колонны - корпус
- 13 IVA-IVB клапан на входе колонны - исполнительный механизм
- 14 IVA-IVB клапан на входе колонны - уплотнительное кольцо
- 15 Прокладка фланца колонны
- 16 Манометр
- 17 Жиклер
- 18 CIVA-CIVB-CPVA-CPVB электроклапан управления
- 19 Глушитель
- 20 Впускная труба
- 21 Выпускная труба
- 22 Фильтр в сборе
- 23 Элемент входного фильтра 0,01 микрон - Желтый
- 24 Элемент выходного фильтра 1 микрон - Красный
- 25 Фильтр – Манометр
- 26 Ручной клапан
- 27 Автоматический клапан конденсата
- 28 Контроллер DDC15
- 29 Группа электроклапанов FR
- 30 OVA-OVB клапан на выходе колонны

7.3

Электрические схемы

7.3.1

Электрические схемы осушителей ADN 1800-9100


Таблица компонентов - Осушители ADN 8100-9100

DDC 15	:	Электрический контроллер
Main Card	:	Главная электронная плата
Display Card	:	Панель дисплея
PWR	:	Ввод электропитания
FDV	:	Клемма автоматического клапана конденсата входного фильтра
FT IN	:	Клемма контакта дифманометра входного фильтра
FT OUT	:	Клемма контакта дифманометра выходного фильтра
PSA	:	Прессостат колонны A
PSB	:	Прессостат колонны B
2nd Load	:	Запуск второй загрузки
PDP Meter	:	Клеммы датчиков Точки Росы
ALARM	:	Открытый контакт подачи сигнала тревоги
PVA	:	Клапан декомпрессии колонны A
PVB	:	Клапан декомпрессии колонны B
IVA	:	Входной клапан колонны A
IVB	:	Входной клапан колонны B
DIPS U	:	Переключатель Dip серия U
DIPS D	:	Переключатель Dip серия D
CPU	:	Микросхема программного обеспечения
F1-F3	:	Плавкий предохранитель
BN		коричневый
BU		синий
BK		черный

7. Габариты. Чертежи. Электросхемы

7.3.1

Электрические схемы осушителей ADN 1800-9100

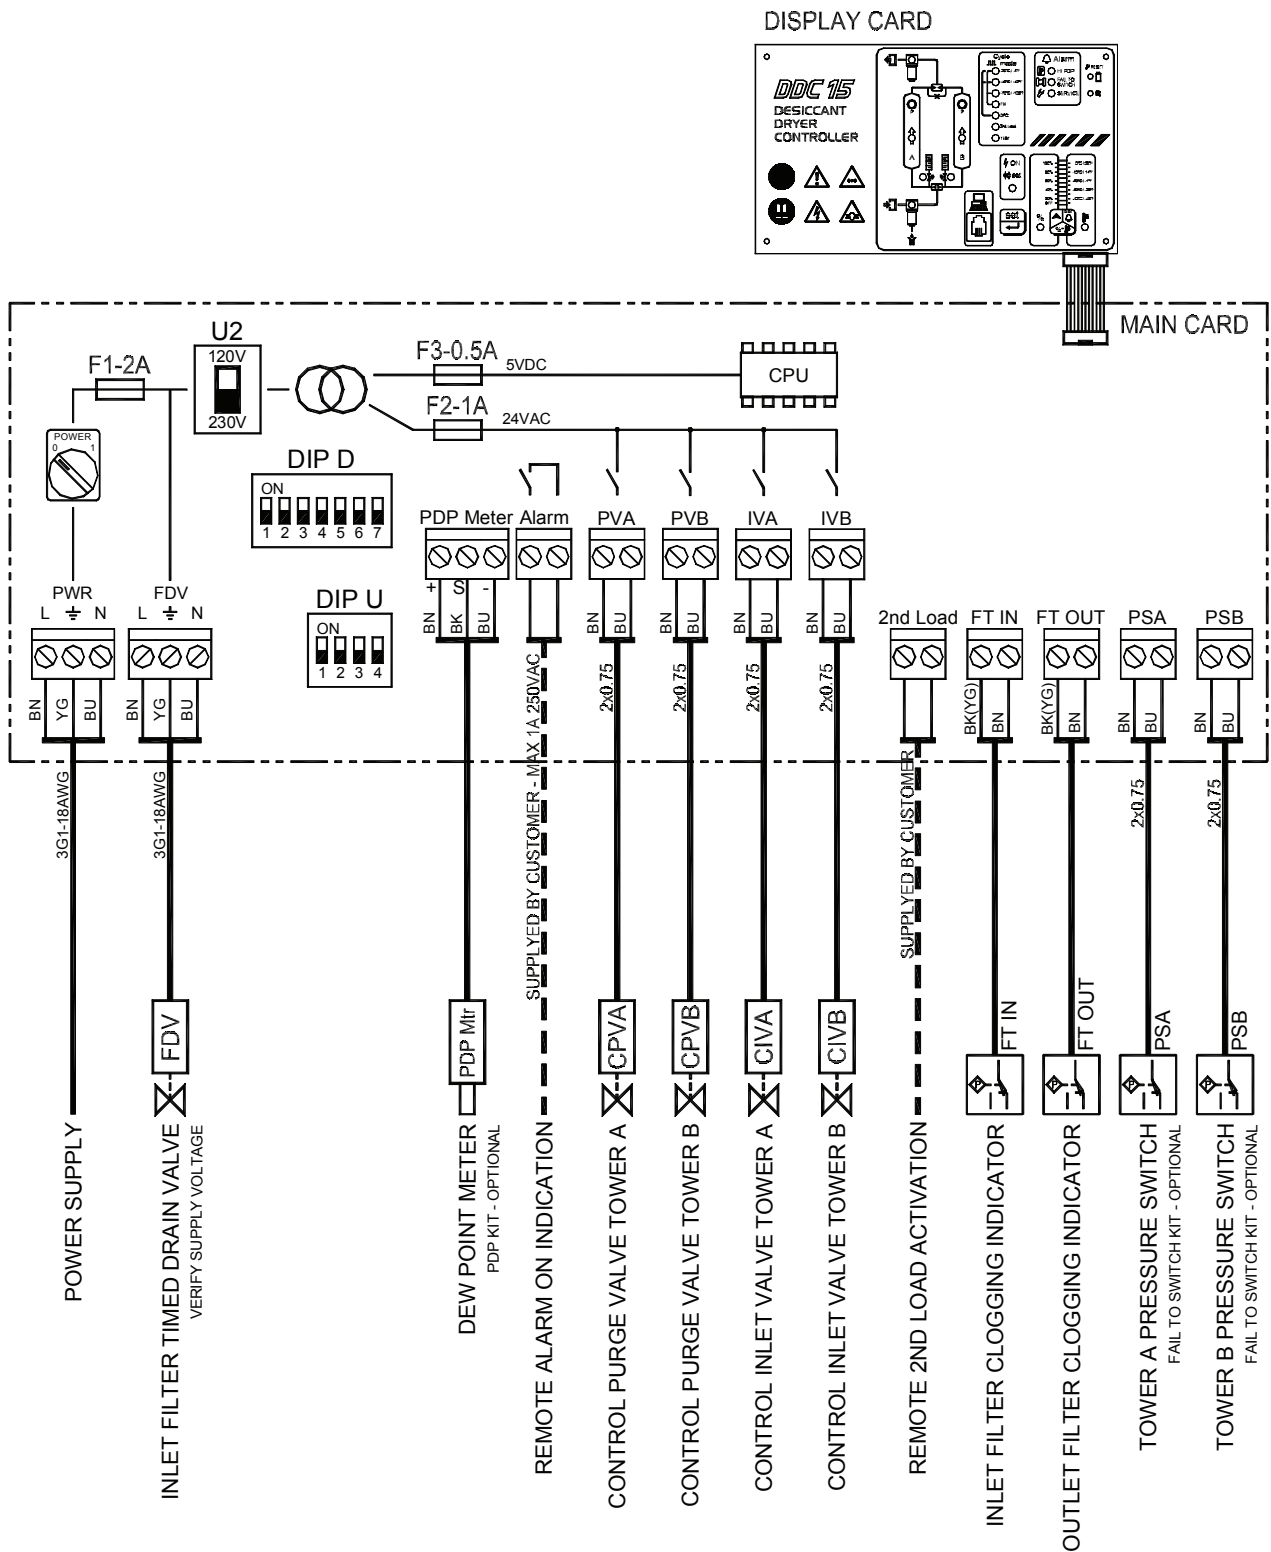

* Supplied by customer - Присоединения производятся заказчиком

* Optional – Опция, поставляется по заказу

